



Moravskoslezský kraj

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY



Informace o výsledcích kontrol provedených HZS Moravskoslezského kraje v roce 2015

Zpracoval: kpt. Ing. Zdeněk Šlachta

**březen
2016**

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) informaci o kontrolách, provedených HZS MSK v roce 2015 v rámci výkonu státního požárního dozoru.


1. Informace o kontrolách

V průběhu roku 2015 bylo provedeno v Moravskoslezském kraji v rámci výkonu státního požárního dozoru u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob¹ celkem 1 371 kontrolních akcí. Příslušníci oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů provedli 130 komplexních kontrol (KK), 1 110 tematických kontrol (TK), 23 kontrolních dohlídek (KD) a v souladu s kontrolním řádem bylo provedeno celkem 108 úkonů předcházejících kontrole (ÚPK).


	KK	TK	KD	ÚPK	Celkem
BR	20	175	0	13	208
FM	16	129	5	6	156
KI	17	163	17	11	208
NJ	17	129	0	11	157
OP	19	149	0	1	169
OV	41	365	1	66	473
MSK	130	1110	23	108	1371

Tabulka 1 – Počet provedených kontrol za rok 2015

Z celkového počtu 1 263 provedených komplexních kontrol, tematických kontrol a kontrolních dohlídek bylo 756 kontrol, u kterých byly zjištěny nedostatky a 507 kontrol bez nedostatků.

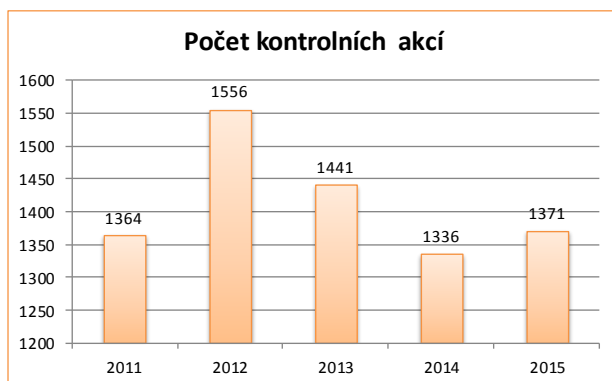

Obrázek 1 – Počet kontrolních akcí za období 2011–2015

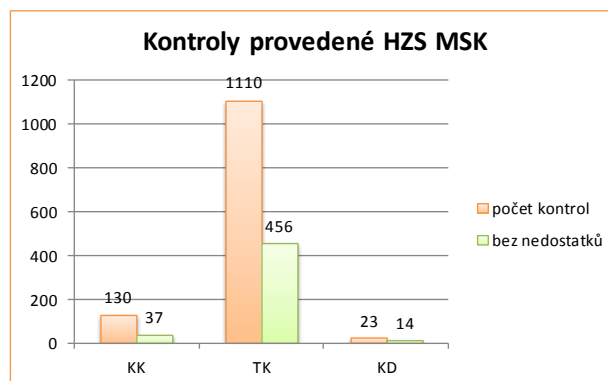

Obrázek 2 – Počet provedených kontrol za rok 2015

V rámci provedených kontrol byly nejčastějšími nedostatky:

- neprovoznost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení,
- užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem, který byl vydán k jejímu užívání,
- nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností a technologických postupů,
- neudržování dokumentace požární ochrany v souladu se skutečným stavem,
- neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům a
- neoznačování nebo chybné označování pracovišť příslušnými bezpečnostními značkami.

¹ Státní požární dozor, vykonávaný kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, je u fyzických osob prováděn dle § 35 písm. a) zákona o požární ochraně pouze v omezeném rozsahu plnění povinností podle § 2 odst. 2 a § 7 zákona o požární ochraně.

2. Mimořádné kontrolní akce

2.1. Kontroly stanovené MV-GŘ HZS ČR

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) stanovilo pro rok 2015 pět speciálních kontrolních úkolů.

Prvním bylo zadání dlouhodobého kontrolního úkolu „Kontroly kulturních památek“ se zaměřením na stav ochrany kulturního dědictví před požáry a jejich účinky. Celkem bylo provedeno 12 tematických kontrol kulturních památek na území Moravskoslezského kraje. Z tohoto počtu kontrol byly pouze 2 kontroly bez zjištěných nedostatků. Nejčastějším nedostatkem bylo neprovádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně, zabezpečovaných formou preventivních požárních prohlídek a to konkrétně v 7 případech, druhým nejčastějším nedostatkem bylo vybavování prostor hasičskými přístroji a to v 5 případech.

Dále byl MV-GŘ HZS ČR v závěru roku 2014 zadán mimořádný kontrolní úkol zaměřený na provozovatele činností souvisejících s nakládáním s výbušninami, výbušnými předměty a pomůckami, střelivem a pyrotechnickými předměty, jehož plnění bylo dokončeno a vyhodnoceno až v roce 2015. Celkem bylo v rámci tohoto kontrolního úkolu provedeno 19 kontrol, z toho byly pouze 2 kontroly bez zjištěných nedostatků. V rámci kontrol bylo zjištěno celkem 93 nedostatků.

Další kontrolní úkol MV-GŘ HZS ČR byl se zaměřením na vlastníky nebo uživatele lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů. Cílem kontroly bylo prověřit opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany a vytváření podmínek pro hašení požárů při zajištění dostupnosti zdrojů vody určených k hašení požárů. Celkem bylo provedeno 53 tematických kontrol, z tohoto počtu bylo 38 kontrol bez zjištěných nedostatků. Celkem bylo v rámci těchto kontrol zjištěno 27 nedostatků.

Další kontrolní úkol MV-GŘ HZS ČR byl zaměřen na kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují sociální služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Tematické kontroly byly provedeny v zařízeních, které mají registrované služby např. domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře a dále v zařízeních určených na základě místních znalostí. Předmětem kontroly bylo především zhodnocení proveditelnosti evakuace osob pomocí sil a prostředků provozovatele zařízení a záchrana osob jednotkami požární ochrany v zařízeních sociálních služeb. Součástí kontrolních skupin byly i velitelé hasičských stanic příslušných hasebních obvodů. V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo provedeno 20 tematických kontrol, přičemž u všech kontrol byly zjištěny nedostatky. Celkem bylo zjištěno 65 nedostatků. Nejčastěji byly zjištěny nedostatky ve zpracované dokumentaci požární ochrany (dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, požární evakuační plán a dokumentace zdolávání požárů) celkem 39. Další nedostatky byly zjištěny v zajišťování provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení celkem 15.

V průběhu měsíce října roku 2015 byl MV-GŘ HZS ČR vydán rozkaz k provedení mimořádných tematických kontrol s cílem prověřit stav zajištění požární bezpečnosti v restauračních zařízeních, klubech, zábavních podnicích apod. (dále jen „restaurační zařízení“). Kontroly byly provedeny v restauračních zařízeních určených Policií ČR. Kontroly byly provedeny ve třech sledech. Z celkového počtu 158 požárních kontrol byly v 83 případech zjištěny nedostatky. Celkem bylo při

kontrolách zjištěno 225 porušení předpisů na úseku požární ochrany. Mezi nejčastěji zjištěné nedostatky patřilo neudržování volných únikových cest a jejich neoznačení požadovanými značkami. Dalším, stále se opakujícím nedostatkem, bylo nevybavení prostor restaurací přenosnými hasicími přístroji popř. neprovádění kontrol přenosných hasicích přístrojů v pravidelných ročních intervalech. Celkem bylo při kontrolách uloženo HZS MSK 36 pokut v souhrnné výši 119.000,- Kč.

2.2. Kontroly stanovené KŘ HZS MSK

Krajským ředitelstvím HZS MSK byly stanoveny dva speciální kontrolní úkoly. Prvním byly kontroly provozovatelů zemědělské činnosti. Bylo provedeno celkem 38 kontrol, z toho počtu byly u 32 kontrol zjištěny nedostatky. Celkem bylo zjištěno 80 nedostatků. Nejčastěji zjištěné nedostatky se týkaly vybavení, umístění a provozuschopnosti hasicích přístrojů a druhým nejčastějším nedostatkem bylo vedení dokladů o provedení revizí hromosvodů.

Druhým úkolem stanoveným krajským ředitelstvím byly kontroly provozovatelů autoservisů s lakovnami, pneuservisů. Bylo provedeno celkem 81 kontrol, z toho byly u 58 kontrol zjištěny nedostatky. Celkem bylo zjištěno 155 nedostatků.


3. Postih právnických osob a podnikajících fyzických osob

V návaznosti na kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně u právnických osob (PO) a podnikajících fyzických osob (PFO) byly za zjištěné nedostatky ukládány pokuty.


Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500.000,- Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně. Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 1.000.000,- Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

V průběhu roku 2015 bylo vydáno celkem 121 pravomocných správních rozhodnutí, z toho:

- 2 rozhodnutí vydaná v nezkráceném správním řízení, jimiž byly právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám uloženy pokuty za správní delikty na úseku požární ochrany, a to v celkové výši 40.000,- Kč,
- v příkazním řízení bylo právnickým a podnikajícím fyzickým osobám uloženo celkem 98 pokut v celkové částce 551.000,- Kč, z toho 88 pokut bylo uloženo formou příkazu na místě s úhrnnou částkou 347.000,- Kč,

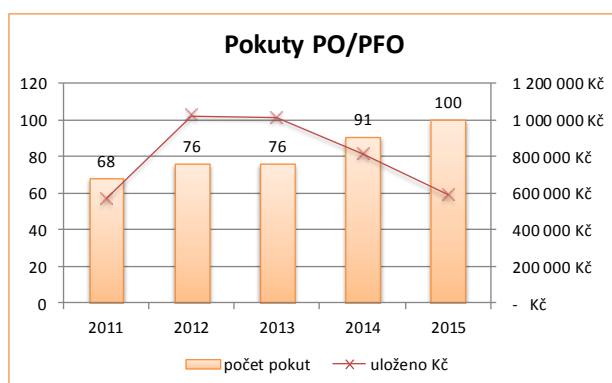

Obrázek 3 – Počet a částky uložených pokut

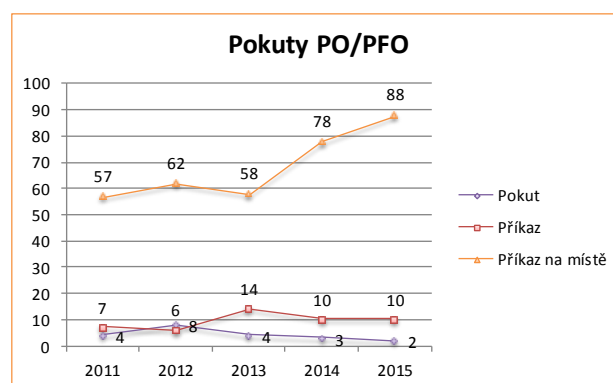

Obrázek 4 – Počet uložených pokut podle druhu řízení