



Moravskoslezský kraj

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY



Informace o výsledcích kontrol provedených HZS Moravskoslezského kraje v roce 2016

Zpracoval: kpt. Ing. Zdeněk Šlachta

**březen
2017**

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), informaci o kontrolách, provedených HZS MSK v roce 2016 v rámci výkonu státního požárního dozoru.


1. Informace o kontrolách

V průběhu roku 2016 bylo provedeno v Moravskoslezském kraji v rámci výkonu státního požárního dozoru u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob¹ celkem 1 344 kontrolních akcí. Příslušníci oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů provedli 120 komplexních kontrol (KK), 1 006 tematických kontrol (TK), 2 kontrolní dohlídky (KD) a v souladu s kontrolním řádem bylo provedeno celkem 216 úkonů předcházejících kontrole (ÚPK). Dále byly provedeny 3 kontroly obcí v přenesené příp. samostatné působnosti.


	KK	TK	KD	ÚPK	Celkem
BR	20	126	0	45	191
FM	16	89	0	44	149
KI	19	189	0	16	224
NJ	10	102	1	10	123
OP	19	95	0	21	135
OV	36	405	1	80	522
MSK	120	1006	2	216	1344

Tabulka 1 – Počet provedených kontrol za rok 2016

Z celkového počtu 1 128 provedených komplexních kontrol, tematických kontrol a kontrolních dohlídek bylo 692 kontrol, u kterých byly zjištěny nedostatky a 436 kontrol bez nedostatků.

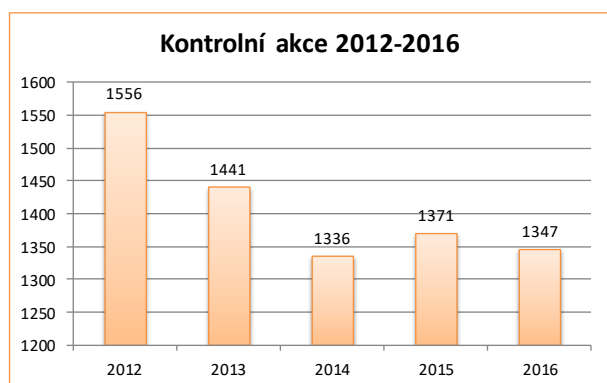

Obrázek 1 – Počet kontrolních akcí za období 2012–2016

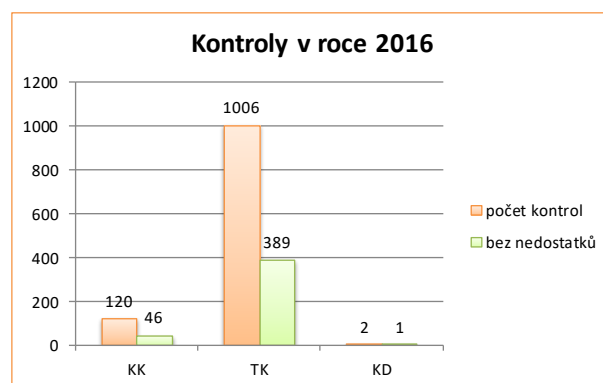

Obrázek 2 – Počet provedených kontrol za rok 2016

V rámci provedených kontrol byly nejčastějšími nedostatky:

- neprovoznost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení,
- užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem, který byl vydán k jejímu užívání,
- nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností a technologických postupů,
- neudržování dokumentace požární ochrany v souladu se skutečným stavem,
- neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům a
- neoznačování nebo chybné označování pracovišť příslušnými bezpečnostními značkami.

¹ Státní požární dozor, vykonávaný kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, je u fyzických osob prováděn dle § 35 písm. a) zákona o požární ochraně pouze v omezeném rozsahu plnění povinností podle § 2 odst. 2 a § 7 zákona o požární ochraně.

2. Mimořádné kontrolní akce

2.1. Kontroly stanovené MV-GŘ HZS ČR

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) stanovilo pro rok 2016 tři speciální kontrolní úkoly.

Prvním bylo zadání dlouhodobého (na období let 2015–2019) kontrolního úkolu „Kontroly kulturních památek“ se zaměřením na stav ochrany kulturního dědictví před požáry a jejich účinky. Celkem bylo provedeno 19 tematických kontrol kulturních památek na území Moravskoslezského kraje. Z tohoto počtu kontrol bylo 8 kontrol bez zjištěných nedostatků. U 11 kontrol bylo zjištěno celkem 40 nedostatků. Pro každý kontrolovaný objekt byla vyplněna samostatná hodnotící karta.

Druhým kontrolním úkolem byly kontroly činností provozovaných ve stavbách skladů – dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných právnickými a podnikajícími fyzickými osobami ve stavbách skladů s celkovou plochou větší než 2 000 m², zejména ve vztahu k vybavení a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení. V případech, že byl objekt skladu vybaven klíčovým trezorem, byli součástí kontrolní skupiny rovněž příslušníci zařazení na úseku IZS a operačního řízení. Součástí kontrolního úkolu bylo i vyplnění webového dotazníku o kontrolních zjištěních, který sloužil pro sběr informací pro budoucí regulaci pravidel požární bezpečnosti staveb.

V období od 01.04.2016 do 30.11.2016 bylo provedeno celkem 37 kontrol. Z celkového počtu provedených kontrol bylo 26 kontrol bez nedostatků. U zbývajících 11 kontrol bylo zjištěno celkem 17 nedostatků, zejména se jednalo o nedostatky v dokumentaci požární ochrany a doklady ke kontrolám provozuschopnosti elektrické požární signalizace.

V průběhu měsíce května roku 2016 byl vydán rozkaz k provedení mimořádných tematických kontrol s cílem prověřit stav zajištění požární bezpečnosti v restauračních zařízeních, klubech, zábavních podnicích apod. (dále jen „restaurační zařízení“). Kontroly byly provedeny v restauračních zařízeních určených Policií ČR. Kontroly byly provedeny ve dvou sledech, a to v termínech v rozmezí 24. června až 1. července 2016 a 23. srpna až 30. srpna 2016. Z celkového počtu 60 požárních kontrol byly v 42 případech zjištěny nedostatky. Celkem bylo při kontrolách zjištěno 115 porušení předpisů na úseku požární ochrany. Mezi nejčastěji zjištěné nedostatky patřilo neoznačení čísla tísňového volání, neoznačení nouzových (únikových) východů, směrů úniků a neprovádění kontrol přenosných hasicích přístrojů v pravidelných ročních intervalech. Celkem bylo při kontrolách uloženo 15 pokut v souhrnné výši 28.000,- Kč.

2.2. Kontroly stanovené KŘ HZS MSK

Krajským ředitelstvím HZS MSK byly stanoveny dva speciální kontrolní úkoly. První kontrolní úkol byl zaměřen na dodržování povinností stanovených předpisy na úseku požární ochrany při provozování fotovoltaických elektráren. V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo provedeno celkem 55 kontrol, z tohoto počtu bylo u 44 kontrol zjištěno celkem 185 nedostatků. Nejčastěji zjištěné nedostatky se týkaly začlenění provozovaných činností do kategorie podle požárního nebezpečí, zpracování a vedení dokumentace požární ochrany.

Druhý kontrolní úkol byl zaměřen na dodržování povinností stanovených předpisy na úseku požární ochrany u subjektů, u nichž došlo v předchozích letech k požáru. V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo provedeno celkem 22 kontrol, z tohoto počtu bylo u 15 kontrol zjištěno celkem 34 nedostatků.


3. Postih právnických osob a podnikajících fyzických osob

V návaznosti na kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně u právnických osob (PO) a podnikajících fyzických osob (PFO) byly za zjištěné nedostatky ukládány pokuty.


Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500.000,- Kč právníké osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo se zvýšeným požárním nebezpečím, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně. Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 1.000.000,- Kč právníké osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

V průběhu roku 2016 bylo vydáno celkem 98 pravomocných správních rozhodnutí, z toho:

- 6 rozhodnutí vydaná v nezkráceném správním řízení, jimž byla právníké osobě uložena pokuta za správní delikty na úseku požární ochrany v celkové výši 216.000,- Kč,
- v příkazním řízení bylo právníkým a podnikajícím fyzickým osobám uloženo celkem 68 pokut v celkové částce 534.000,- Kč, z toho 56 pokut bylo uloženo formou příkazu na místě s úhrnnou částkou 192.000,- Kč,
- 2 rozhodnutí o uložení opatření.

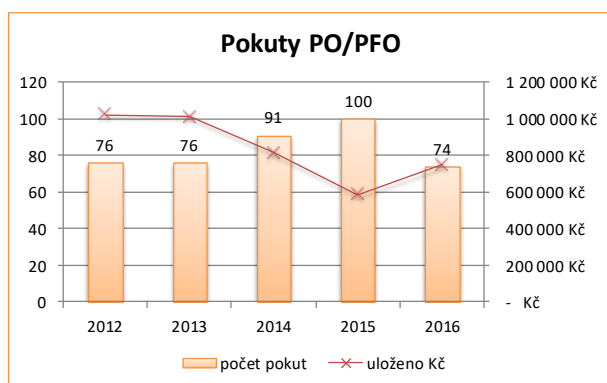

Obrázek 3 – Počet a částky uložených pokut

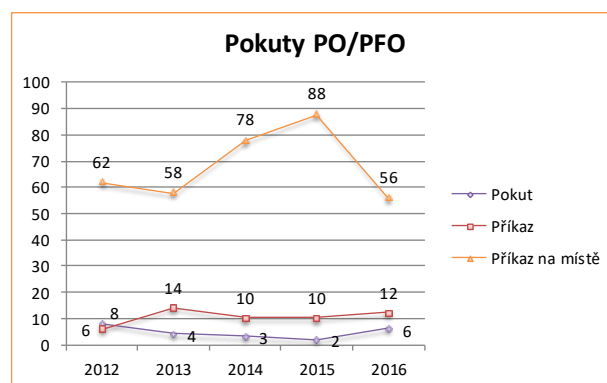

Obrázek 4 – Počet uložených pokut podle druhu řízení