

Příloha k Roční zprávě o stavu PO – 2005 – č. 1

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary



A n a l ý z a p o ž á r o v o s t i

v Karlovarském kraji za rok 2005

Zpracoval: kpt. Martin Mulač
komisař PO

plk. Ing. Zdeněk Teplý
Ředitel HZS Karlovarského kraje

R O Z B O R P O Ž Á R O V O S T I

v Karlovarském kraji za rok 2005

1) Přehled o požárech na území Karlovarského kraje:

Okres Karlovy Vary								
počet požárů	přímá škoda Kč	uchráněné hodnoty Kč	U	Z	počet zasahujících jednotek			
					HZS ČR	SDHo	HZSp	SDHp
274	12 939 000	22 309 000	1	11	192	182	0	0

Okres Sokolov								
počet požárů	přímá škoda Kč	uchráněné hodnoty Kč	U	Z	počet zasahujících jednotek			
					HZS ČR	SDHo	HZSp	SDHp
334	25 772 000	156 503 000	3	5	200	183	52	9

Okres Cheb								
počet požárů	přímá škoda Kč	uchráněné hodnoty Kč	U	Z	počet zasahujících jednotek			
					HZS ČR	SDHo	HZSp	SDHp
235	9 385 000	21 462 000	0	1	208	39	22	2

Karlovarský kraj								
počet požárů	přímá škoda Kč	uchráněné hodnoty Kč	U	Z	počet zasahujících jednotek			
					HZS ČR	SDHo	HZSp	SDHp
843	48 096 000	200 274 000	4	17	600	404	74	11

2) Základní údaje o požárech :

Počet požárů CELKEM	843
Požáry se škodou < 10.000.- Kč	685
Požáry se škodou 10.000 – 250.000.- Kč	131
Požáry se škodou 250.100 – 1,000.000.- Kč	17
Požáry se škodou nad 1,000.000.- Kč	9
Počet usmrcených CELKEM	4
Usmrcených < 15 let	0
Usmrcených 15 – 60 let	4
Usmrcených > 60 let	0
Usmrcených – hasiči HZS ČR	0
Usmrcených – hasiči HZS podniků	0
Usmrcených – hasiči SDH, ostatní	0
Počet zraněných CELKEM	17
Zraněných < 15 let	3
Zraněných 15 – 60 let	9
Zraněných > 60 let	2
Zraněných – hasiči HZS ČR	0
Zraněných – hasiči HZS podniků	0
Zraněných – hasiči SDH, ostatní	3
Evakuováno celkem	45
Zachráněno celkem	16
Přímá škoda	48 096 000
Následná škoda	0.00
Uchráněné hodnoty	200 274 000

3) Počet zásahů v obcích s rozšířenou působností podle typu události

P – požár

DN – dopravní nehoda

ŽP – živelní pohroma

UNL – únik nebezpečné látky

TH – technická havárie


PP – planý poplach

OBEČ	P	DN	ŽP	UNL	TH	PP	CELKEM
Karlovy Vary	208	194	15	105	312	51	885
Ostrov	60	54	8	22	74	17	235
Kraslice	38	39	7	9	61	12	166
Sokolov	296	117	16	45	242	258	974
Aš	36	31	8	8	101	5	189
Cheb	154	125	35	26	372	26	738
Marián. Lázně	51	68	9	19	106	7	260


4) Souhrnné informace o událostech v Karlovarském kraji za rok 2005

Typ události	počet	uchráněno Kč.
Požár (P)	843	200 274 00
12 - P - s účastí jednotky PO	825	198 738 000
19 - P - bez účasti jednotky PO	18	1 536 000
Dopravní nehoda (DN)	628	
21 - DN - silniční	600	
22 - DN - silniční hromadná	3	
23 - DN - železniční (vč. metra)	22	
24 - DN - letecká	1	
25 - DN - ostatní	2	
Živelní pohroma (ŽP)	98	
31 - ŽP - převažující povodeň, záplava, déšť	9	
32 - ŽP - převažující sníh, námrazy	0	
33 - ŽP - převažující větrná smršť	89	
34 - ŽP - sesuv půdy	0	
35 - ŽP - ostatní (např. zemětřesení)	0	
Únik nebezpečné chemické látky (UNL)	234	
41 - UNL - únik plynu/aerosolu	22	
42 - UNL - únik kapaliny (mimo ropných produktů)	16	
43 - UNL - únik ropných produktů	192	
44 - UNL - únik pevné látky	0	
45 - UNL - ostatní (včetně jiné než chemické)	4	
Technická havárie (TH)	1268	
51 - TH - technická havárie	28	
52 - TH - technická pomoc	1180	
53 - TH - technologická pomoc	53	
54 - TH - ostatní pomoc	7	
Radiační havárie a nehoda (RHN)	0	
61 - Radiační havárie a nehoda	0	
Ostatní mimořádné události (OMU)	0	
71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a j	0	
Planý poplach (PP)	376	
81 - Planý poplach	376	
Celkem	3 447	

5) Grafické znázornění požárovosti v obcích s rozšířenou působností Karlovarského kraje v roce 2005

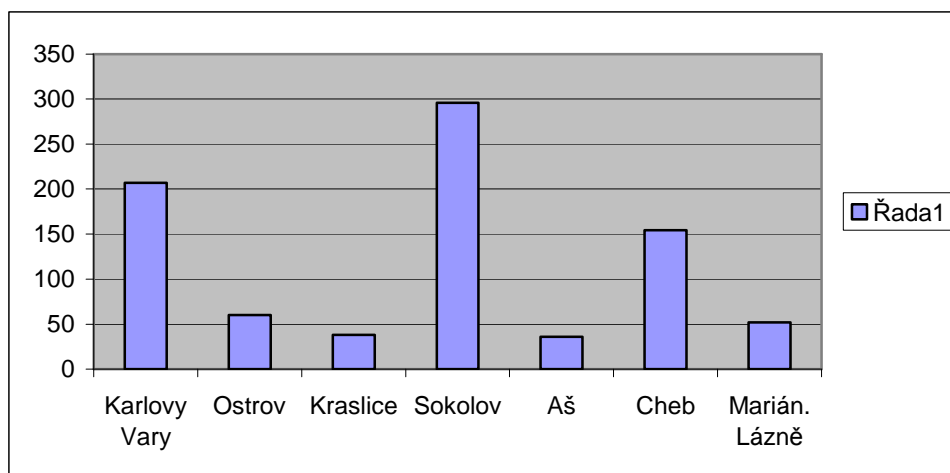

6) Grafické znázornění počtů událostí v Karlovarském kraji dle typu

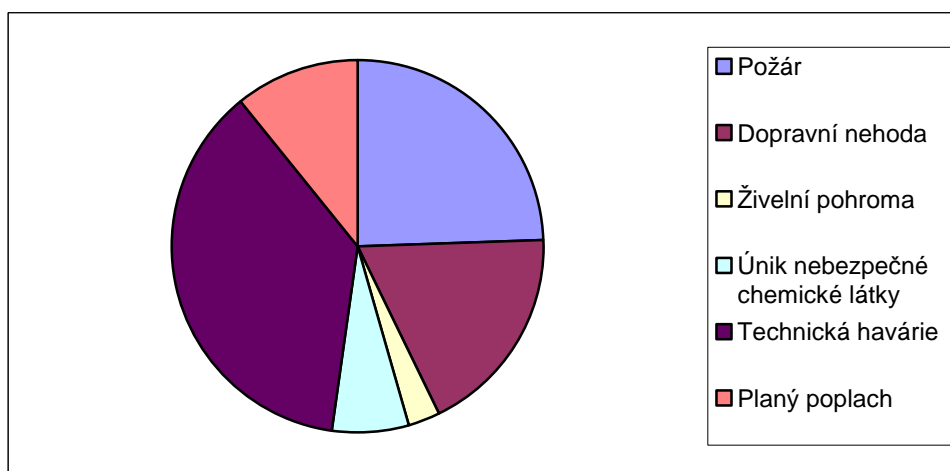

7) Základní informace o požárech se škodou vyšší než 1,000.000 Kč.

7.1. okres Karlovy Vary

Požár roubené rekreační chaty v rekreačním objektu. K požáru došlo dne 25. února 2005 v Kolové – osada Háje čp.39. Požárem byla zničena celá roubená rekreační chata. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 1,720.000.- Kč. Příčinou vzniku požáru byla neodborná manipulace s otevřeným ohněm, není vyloučeno ani úmyslné založení požáru. Na likvidaci požáru se podílely 3 jednotky PO.

Požár Euro palet a plastových přepravních beden s lahvemi na minerální vodu na oplocené volné skladovací ploše. K požáru došlo dne 4. června 2005 v Kyselce. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 3,234.000.- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné založení požáru – pachatel nezjištěn. Na likvidaci požáru se podílely 4 jednotky PO.

Požár střešní konstrukce hotelu v rekonstrukci. K požáru došlo dne 4. září 2005 v Horní Blatné Havířská čp. 168. Při požáru došlo ke zničení celé střešní konstrukce a části stropů mezi 2NP a podkrovním prostorem. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 2,000.000.- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo vznícení lepenky na střeše od P-B hořáku. Na likvidaci požáru se podílelo 5 jednotek PO.

7.2. okres Sokolov

Požár poháněcí stanice pasového dopravníku typ PD 63, ve Vintířově na velkolomu Jiří, parcelní č. 592/1, ke kterému došlo dne 7.3. 2005. Jednalo se o požár poháněcí stanice, která sloužila k pohonu a napínání pasového dopravníku, na němž je dopravován skryvkový materiál a uhelná sloj. Vlivem požáru došlo k celkovému vyhoření rozvodny elektrické energie, včetně vnějších rozvodů el. energie vedených po konstrukci poháněcí stanice, vyžhání a deformaci ocelové konstrukce. Následkem požáru vznikla škoda na majetku vyčíslená na částku 9 000 000 Kč. Po provedeném šetření byly stanoveny dvě možné verze příčiny vzniku požáru. Jednalo se o samovznícení uhlého prachu a úmyslné zapálení, přičemž se jako pravděpodobnější jevila verze úmyslného zapálení. Hasebním zásahem byly uchráněny hodnoty na technologii zařízení, odhadnuté na částku cca 2 000 000,-Kč. Při požáru nedošlo ke zranění ani úmrtí osob.

Požár výroby hudebních nástrojů, v Rotavě na ul. příbramská, ke kterému došlo dne 24.4. 2005. Jednalo se o požár výroby, která se nacházela v třípodlažním samostatně stojícím objektu. Ke vzniku požáru došlo ve třetím nadzemním podlaží, kdy zde došlo vlivem požáru k celkovému odhoření veškerého strojního vybavení, nedokončených výrobků a zborcení střešní konstrukce objektu. Šetřením bylo zjištěno, že ke vzniku požáru došlo vlivem samovznícení fermeže z lněného oleje. K tomuto došlo v důsledku nedbalostního jednání při nakládání a manipulaci s touto látkou. Následkem požáru vznikla škoda na objektu samotném, zařízení a rozpracované výrobě, ve výši 3 000 000,- Kč. Hasebním zásahem jednotek PO byly uchráněny hodnoty na budově a ostatním

zařízení v prvním a druhém nadzemním podlaží ve výši odhadnuté na částku cca 2 000 000,-Kč. Při požáru nedošlo ke zranění ani úmrtí osob.

Požár na reaktorové sekci oxidace propylenu v provozu číslo 5, v areálu RSM CHEMACRYL a.s., na ul. Tovární. K požáru došlo dne 30.7. 2005. jednalo se o požár v provozu, kde se vyrábí kyselina akrylová a její estery. Vlivem požáru došlo k poškození tohoto zařízení, včetně izolace ovládacích a silových kabelů v prostoru pod oxidačními reaktory. Šetřením bylo zjištěno, že k požáru došlo vlivem provozní závady na zařízení. Vlivem požáru vznikla na zařízení škoda ve výši 4 410 000,-Kč. Hasebním zásahem byly uchráněny hodnoty na ostatním provozu ve výši odhadnuté na částku zhruba 100 000 000,-Kč. Při požáru nedošlo ke zranění ani úmrtí osob.

Požár rodinného domu č.p. 295, v Habartově na ulici Vítězná, ke kterému došlo dne 29.12. 2005. Jednalo se o dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou a garáží. K iniciaci požáru došlo v prostoru garáže, odkud se požár dále rozšířil na střechu objektu a dále do vnitřního obytného prostoru domu. Vlivem požáru došlo k celkovému odhoření všech materiálů uložených v garáži, včetně osobního vozidla. Celý obytný prostor byl znehodnocen zplodinami hoření. Vlivem požáru došlo k prohoření střechy a odhoření vnitřního schodiště. Šetřením bylo zjištěno, že příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání majitelky objektu, při manipulaci s topidlem na hořlavou kapalinu. Vlivem požáru vznikla škoda na objektu a jeho vybavení ve výši odhadnuté na částku 2 000 000,-Kč. Hasebním zásahem byly uchráněny hodnoty ve výši odhadnuté na cca 500 000,-Kč.

7.3. okres Cheb

Požár elektrické lokomotivy s inventárním číslem: 363.071-3, s výrobním číslem: 8282 a rokem výroby: 1987, odstavené na 2. staniční koleji v km 424.600, v žst. Mariánské Lázně. Při požáru došlo k vyhoření strojovny včetně hlavního transformátoru a tlumivek, k ohoření a poškození veškerých plastových částí strojovny včetně izolací kabelů a k očazení obou stanovišť pro strojvedoucího zplodinami hoření. Na vnější části pláště lokomotivy, na pravém boku, došlo vlivem sálavého tepla k poškození laku na ploše cca 3 m². Následkem požáru vznikla škoda vyčíslená na 3 000 000,-Kč. Příčinou vzniku požáru byla technická závada – elektrický zkrat na trakční tlumivce L03.

Požár ve výrobně záclon v obci Skalná, Chebská č.p. 484. Požárem byly zasaženy prostory skladu s materiálem, přilehlé chodby, šatny, kanceláře, archiv a jídelna pro zaměstnance. Následkem požáru vznikla škoda odhadnutá majitelem objektu na cca 2 000 000,-Kč. Příčina vzniku požáru je dosud v šetření.