

Modul Chemická služba

Evidence prostředků CHS

Zadávání prostředků CHS

- HZS Zlínského kraje přijímá exporty pouze:
 - **Izolační dýchací přístroje**
 - **Tlakové lahve**
 - **Masky**
 - **Termokamery**
 - **Detektory (explozimetr, oxymetr atd.)**
- **Ostatní prostředky jsou evidovány pouze na Port.All**

Zadávání prostředků CHS


- Věcné prostředky chemické služby jsou zadávány a zneplatňovány, včetně změn u již zavedených prostředků, JSDHO v Port.All.
- Po zaevidování musí být proveden export datového balíčku z Port.All na HZS kraje (bez tohoto HZS o změnách neví)

Zadávání prostředků CHS

Před zadáním nových prostředků:

- 1. Ujistit se, že mám všechny potřebné podklady**
- 2. Zjistit, zda už v minulosti nebyl prostředek ve vlastní JSDHO evidován**
 - pokud ano, je patrně ve zneplatněných a jeho zápis je potřeba pouze zplatnit.
- 3. Nikdy nepřepisovat jeden prostředek za jiný !**

Postup zadávání nového věcného prostředku

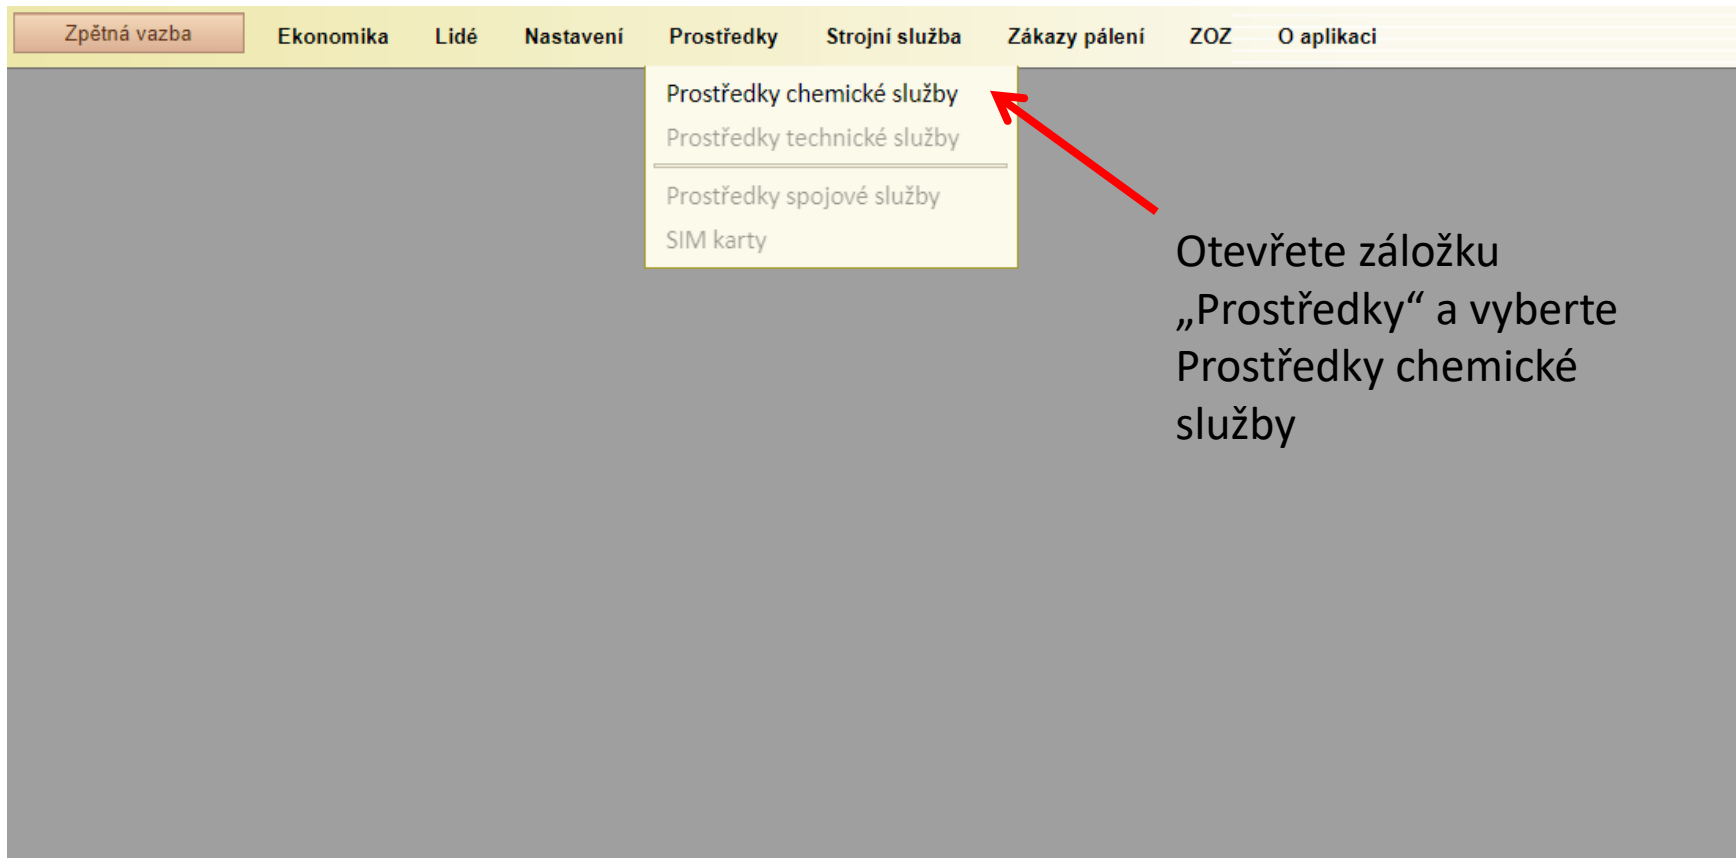


Zpětná vazba Ekonomika Lidé Nastavení **Prostředky** Strojní služba Zákazy pálení ZOZ O aplikaci


- Prostředky chemické služby
- Prostředky technické služby
- Prostředky spojové služby
- SIM karty

Otevřete záložku „Prostředky“ a vyberte Prostředky chemické služby

Postup zadávání nového věcného prostředku

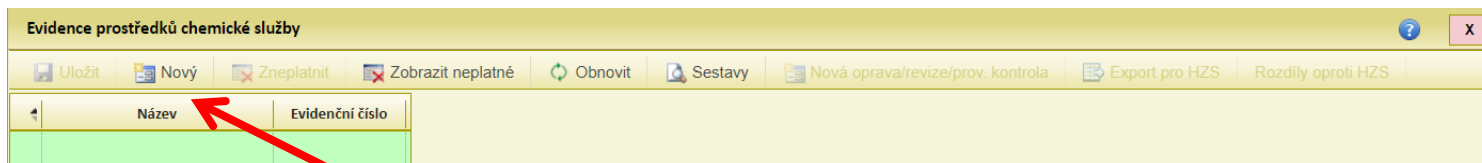

Vyberete záložku „NOVÝ“

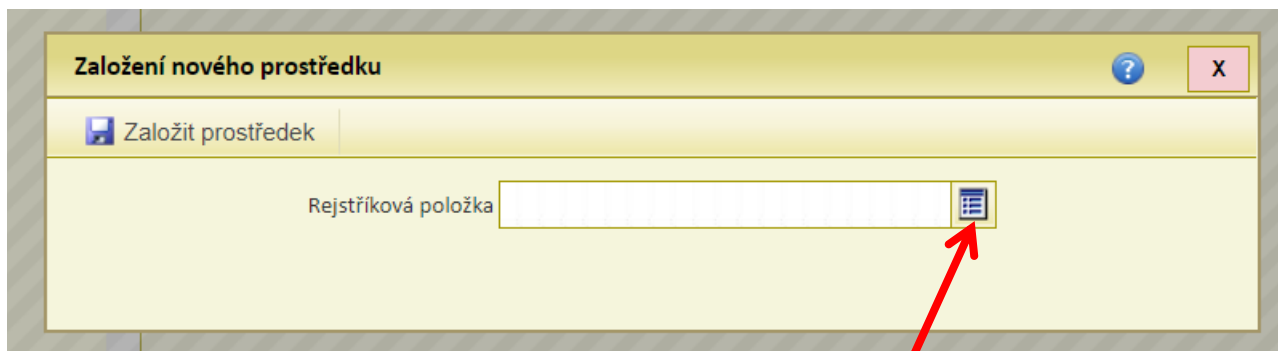

Vyberete název prostředku z rejstříku

| Název | Typ | Skupiny |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Abrazivo | Neurčeno | |
| Analyzátor COVID-19 | analyzátor na principu fluorescenční | Detekční / Měřicí přístroje |
| Analyzátor NL First Defender | spektrometr Ramanův přenosný | Detekční / Měřicí přístroje |
| Analyzátor NLTruDefender FTX | spektrometr FTIR přenosný | Detekční / Měřicí přístroje |
| Analyzátor plynů GDA-2 | detekční přístroj GDA-2 | Detekční / Měřicí přístroje |
| Brašna na masku | Neurčeno | |
| Čerpadlo na kyseliny a louhy Ex | čerpadlo na kyseliny a louhy s el. po | Pomocná technika, Agregáty |
| Čerpadlo na ropné látky Ex | čerpadlo na ropné látky s el. pohon | Pomocná technika, Agregáty |
| Čerpadlo na ropné látky Ex | čerpadlo na ropné látky s el. pohon | Pomocná technika, Agregáty |

Strana 1 z 2 1 - 100 z 180

Potvrdit Zrušit Zavřít

Postup zadávání nového věcného prostředku

The screenshot shows the 'Založení nového prostředku' dialog box. The search field contains 'maska'. A list of mask options is displayed below, with 'Maska Dräger FPS 7000' selected. A red arrow points from the search field to the selected item.

| Název | Typ | Skupiny |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| maska | | |
| Maska Auer 3S | maska obličejová | Ochranné pomůcky - Jiné |
| Maska Auer Ultra Elite | maska obličejová | Ochranné pomůcky - Jiné |
| Maska CM 4 | maska obličejová | Ochranné pomůcky - Jiné |
| Maska CM 5 | maska obličejová | Ochranné pomůcky - Jiné |
| Maska CM 6 | maska obličejová | Ochranné pomůcky - Jiné |
| Maska Dräger FPS 7000 | maska obličejová | Ochranné pomůcky - Jiné |
| Maska Dräger Panorama Nova | maska obličejová | Ochranné pomůcky - Jiné |
| Maska Fenzy Biomask | maska obličejová | Ochranné pomůcky - Jiné |
| Maska Fenzy Cosmo | maska obličejová | Ochranné pomůcky - Jiné |

Pro zjednodušení výběru napíšete název prostředku (např. maska) a vyberete z nabídky masek příslušný typ a potvrdíte výběr

The screenshot shows the 'Založení nového prostředku' dialog box. The search field now contains 'Maska Dräger FPS 7000'. A red arrow points to the 'Založit prostředek' button.

Potvrdíte založení prostředku

Postup zadávání nového věcného prostředku

- Vyplnit nejméně červeně podbarvené pole

Evidence prostředků chemické služby

Uložit Nový Zneplatnit Zobrazit neplatné Obnovit Sestavy Nová oprava/revize/prov. kontrola Export pro HZS Rozdíly oproti HZS

| Název | Evidenční číslo |
|-----------------------|-----------------|
| DAT medisALARM | |
| DAT medisALARM | |
| GDA 2 | b |
| Maska Dräger FPS 7000 | |
| Maska Dräger FPS 7000 | |
| Čerpadlo Easyplow | 123456 |

Obecné Popis Provedené opravy / Provozní kontroly / Revize

Název: Maska Dräger FPS 7000

Typ prostředku: maska obličejová

Umístění: Na vozidle JPO

Uloženo na vozidle:

Aktuální stav: v provozu

Výrobce:

Typ dle výrobce:

Hlavní výkon. parametr:

Vedlejší výkon. parametr:

Řazení v PORT.ALL:

Životnost (roky):

Datum výroby:

Uvedení do provozu:

Rok zařazení:

Vlastník prostředku:

Zápůjčka: Nezapůjčeno/Nevypůjčeno

Č.j. zapůjčení:

Datum zapůjčení:

Způsob evidence: Evidovaný prostředek

Evidenční číslo:

Výrobní číslo:

Inventární číslo:

RFID tag:

| Název | Datum | Příští | Zbývá |
|---------------------------------|-------|--------|-------|
| Kontrola - 1x 6 měsíců | | | |
| M - membrána 1x 6 let | | | |
| M - O-kroužek membrána 1x 6 let | | | |
| M - výdech. ventil 1x 4 roky | | | |
| Oprava | | | |

Strana 1 z 1 1 - 6 z 6

Strana 1 z 1 1 - 5 z 5

Umístění
vyberete z
nabídky:

| |
|----------------|
| Neumístěno |
| Na jednotce PO |
| Na vozidle JPO |

Většinou
bude
umístění na
vozidle JPO.
Zde musíte
vybrat z
nabídky
techniky vámi
požadovanou
techniku

Postup zadávání nového věcného prostředku

Evidence prostředků chemické služby

Uložit Nový Zneplatnit Zobrazit neplatné Obnovit Sestavy Nová oprava/revize/prov. kontrola Export pro HZS Rozdíly oproti HZS

| Název | Evidenční číslo |
|-----------------------|-----------------|
| DAT medisALARM | |
| DAT medisALARM | |
| GDA 2 | b |
| Maska Dräger FPS 7000 | |
| Čerpadlo Easyplow | 123456 |

Obecné Popis Provedené opravy / Provozní kontroly / Revize

Název: Maska Dräger FPS 7000

Typ prostředku: maska obličejová

Umístění: Na vozidle JPO

Uloženo na vozidle: [ikonka]

Aktuální stav: v provozu

Výrobce: Dräger

Typ dle výrobce: [prázdné]

Hlavní výkon. parametr: [prázdné]

Vedlejší výkon. parametr: [prázdné]

Řazení v PORT.ALL: [prázdné]

Životnost (roky): [prázdné]

Datum výroby: 25.7.2022

Uvedení do provozu: 25.8.2022

Rok zařazení: 2022

Vlastník prostředku: [ikonka]

Zápůjčka: Nezapůjčeno/Nevypůjčeno

Č.j. zapůjčení: [prázdné]

Datum zapůjčení: [prázdné]

Způsob evidence: Evidovaný prostředek

Evidenční číslo: [prázdné]

Výrobní číslo: 123456

Inventární číslo: [prázdné]

RFID tag: [prázdné]

| Název | Datum | Příští | Zbývá |
|---------------------------------|-------|--------|-------|
| Kontrola - 1x 6 měsíců | | | |
| M - membrána 1x 6 let | | | |
| M - O-kroužek membrána 1x 6 let | | | |
| M - výdech. ventil 1x 4 roky | | | |
| Oprava | | | |

Strana 1 z 1 1 - 5 z 5

Strana 1 z 1 1 - 5 z 5

Založit nový záznam

Dále bude následovat zapsání kontrol a výměny dílů. Dvojklikem označíte kontrolu a nabídne vám to „Založit nový záznam“

Postup zadávání nového věcného prostředku

Po
zadání
data
kontroly
dáte
uložit

Kontrola [?] [X]

Uložit

Provozní kontrola:

Datum provedení:

Cena:

Servisní organizace:

Záznam založil:


Popis:

Vybrat vše Odebrat vše

| Vyhovuje | Název | Inventární číslo | Evidenční číslo | Kmenová jednotka |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maska Dräger FPS 7000 | | | Neznámá jednotka / převod PPL |

Vyberete datum z nabídky

Po vyplnění údajů je nutné odeslat Export pro HZS

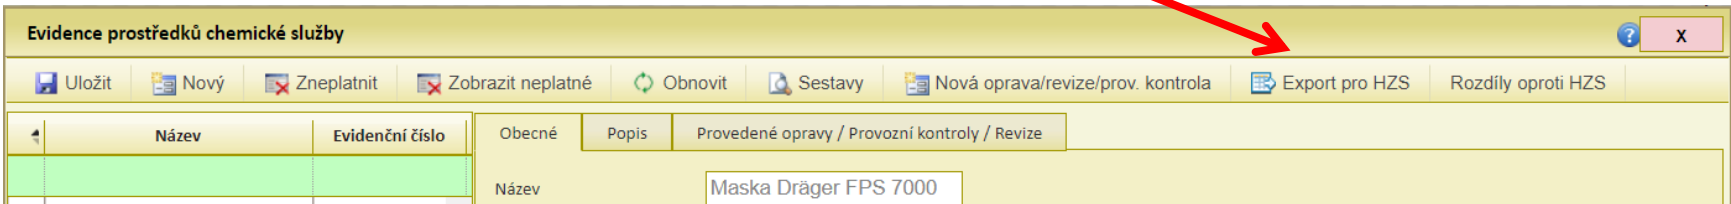

Exporty bez vyplnění základních údajů, technicko taktických dat nebudou HZS Zlínského kraje přijímány.

Je nutné dodržovat vzory názvů a typů prostředků.

HZS Zlínského kraje přijímá exporty pouze: Izolační dýchací přístroje, Tlakové lahve, Masky, Termokamery, Detektory (explozimetr, oxymetr atd.)

Zneplatnění prostředků

Evidence prostředků chemické služby

Uložit Nový Zneplatnit Zobrazit neplatné Obnovit Sestavy Nová oprava/revize/prov. kontrola Export pro HZS Rozdíly oproti HZS

| Název | Evidenční číslo | Obecné | Popis | Provedené opravy / Provozní kontroly / Revize |
|-------|-----------------|--------|-----------------------|---|
| | | Název | Maska Dräger FPS 7000 | |

Web jsdjh.izscr.cz říká
Opravu chcete zneplatnit prostředek?

OK Zrušit

Evidence prostředků chemické služby

Uložit Nový Zneplatnit Zobrazit neplatné

| Název | Evidenční číslo |
|-----------------------|-----------------|
| DAT medisALARM | |
| DAT medisALARM | |
| GDA 2 | b |
| Maska Dräger FPS 7000 | |
| Čerpadlo Easyplow | 123456 |

Obecné Popis Provedené opravy / Provozní kontroly / Revize

Název: Maska Dräger FPS 7000

Typ prostředku: maska obličejová

Umístění: Neumístěno

Aktuální stav: v provozu

Výrobce:

Typ dle výrobce:

Hlavní výkon. parametr:

Vedlejší výkon. parametr:

Řazení v PORT.ALL:

Životnost (roky):

Datum výroby:

Uvedení do provozu:

Rok zařazení:

Vlastník prostředku:

Zapůjčka: Nezapůjčeno/Nezapláceno

Č.j. zapůjčení:

Datum zapůjčení:

Způsob evidence: Evidovaný prostředek

Evidenční číslo:

Inventární číslo:

Výrobní číslo:




RFID tag:

| Název | Datum | Příští | Zbývá |
|---------------------------------|-------|--------|-------|
| Kontrola - 1x 6 měsíců | | | |
| M - membrána 1x 6 let | | | |
| M - O-kroužek membrána 1x 6 let | | | |
| M - výdech. ventily 1x 4 roky | | | |
| Oprava | | | |

Strana 1 z 1


1 - 5 z 5

Význam symbolů před věcnými prostředky

| Symbol | Popis stavu |
|--|---|
| bez symbolu | není-li u záznamu žádná ikona, jde o nový záznam, který nebyl na kraj doposud exportován |
|  | záznam byl exportován na kraj a čeká na ruční zpracování (import) do krajského systému |
|  | záznam byl exportován kraj, kde byl úspěšně importován a má vytvořenu platnou vazbu mezi oběma systémy (záznam je v obou systémech a změny v datech se budou synchronizovat pomocí datových balíčků) |
|  | záznam byl exportován kraj, kde byl jeho import a svázání zamítnut (pro příp. podrobnosti kontaktujte krajské HZS); synchronizace nebude u tohoto záznamu probíhat. Export záznamu z PORT.ALL na kraj je však možné opakovat. |

Závěrem

Další funkcionality jsou popsány v uživatelské příručce

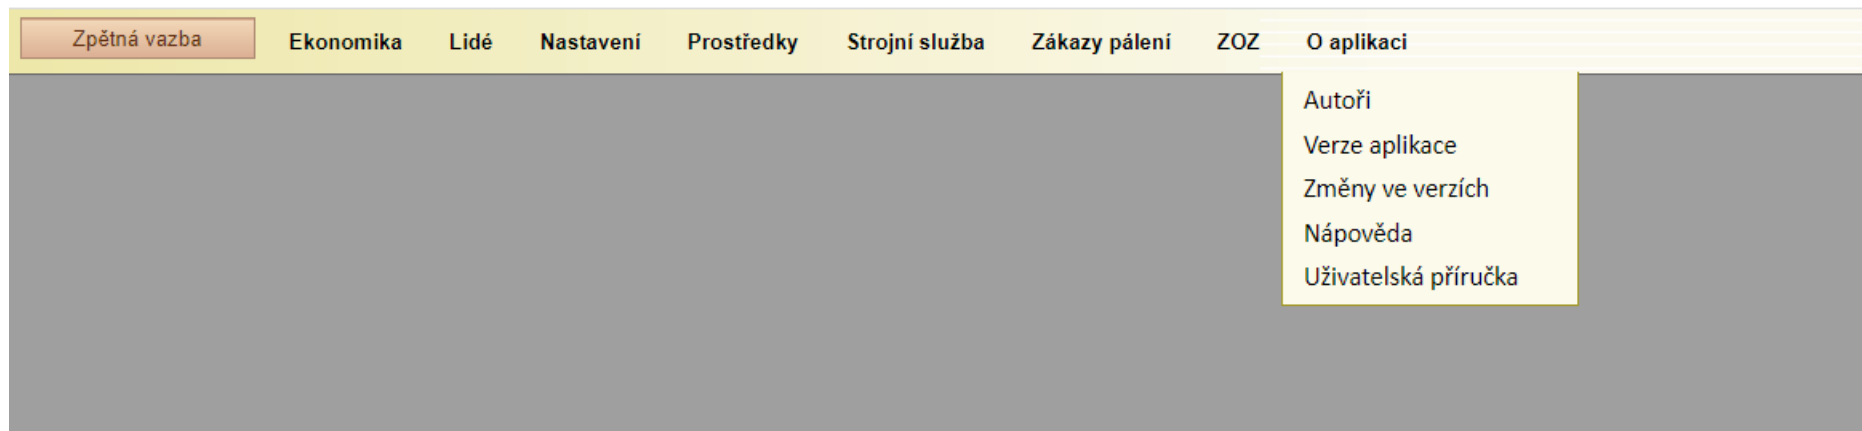

Kontakty na pracoviště chemicko-technické služby územních odborů

<https://www.hzscr.cz/clanek/sluzby-pro-jsdho.aspx>