

Příloha č. 7 – Základní a detailní přehled požárů se škodou 1 milion Kč a vyšší

Datum	ECUD	ÚO	Stručný popis	Přímá škoda	Uchráněné hodnoty
14.02.2019	8119002585	OP	Požár terasy a interiéru restaurace	2.000.000,- Kč	5.000.000,- Kč
07.03.2019	8119003595	OP	Požár opravny zemědělských strojů	16.000.000,- Kč	4.000.000,- Kč
13.04.2019	8119006422	FM	Požár penzionu	27.000.000,- Kč	2.000.000,- Kč
13.04.2019	8119006432	NJ	Požár obchodního domu	5.530.000,- Kč	5.000.000,- Kč
22.04.2019	8119006965	NJ	Požár pily	1.650.000,- Kč	1.000.000,- Kč
03.05.2019	8119007739	FM	Požár rodinného domu	2.500.000,- Kč	500.000,- Kč
23.05.2019	8119008916	KA	Výbuch zemního plynu v bytovém domě	1.431.000,- Kč	10.000.000,- Kč
27.05.2019	8119009187	KA	Požár výrobní haly	7.950.000,- Kč	1.000.000,- Kč
31.05.2019	8119009442	OV	Požár střechy průmyslové haly	1.000.000,- Kč	10.000.000,- Kč
15.06.2019	8119011466	OV	Požár autobusů na odstavné ploše	26.783.404,- Kč	17.817.235,- Kč
17.06.2019	8119011560	FM	Požár výrobního nábytku	21.000.000,- Kč	5.000.000,- Kč
17.06.2019	8119011574	KA	Požár trafostanice	3.000.000,- Kč	1.000.000,- Kč
30.06.2019	8119012628	OP	Požár lesa	1.500.000,- Kč	10.000.000,- Kč
06.08.2019	8119015723	KA	Požár střechy budovy základní školy	1.500.000,- Kč	3.000.000,- Kč
08.08.2019	8119015899	OP	Požár po výbuchu v rodinném domě	3.000.000,- Kč	0,- Kč
15.08.2019	8119016498	FM	Požár osobních automobilů a rodinného domu	5.030.000,- Kč	1.000.000,- Kč
19.08.2019	8119016862	FM	Požár speciálních automobilů	14.000.000,- Kč	20.000.000,- Kč
31.08.2019	8119018327	FM	Požár speciálního stroje - kejdovače	2.000.000,- Kč	20.000.000,- Kč
13.09.2019	8119019373	KA	Požár dvou osobních automobilů u rodinného domu	2.000.000,- Kč	3.000.000,- Kč
20.11.2019	8119023533	OV	Požár mezipánvového lícího vozu	4.788.000,- Kč	10.000.000,- Kč
26.11.2019	8119023815	NJ	Požár novostavby rodinného domu	5.000.000,- Kč	20.000.000,- Kč
08.12.2019	8119024540	FM	Výbuch horkovzdušné ohřívací pece	5.000.000,- Kč	0,- Kč


Požár terasy a interiéru restaurace

okres:

Opava

obec:

Opava-Kylešovice

	Datum:	14.02.2019
	Čas vzniku:	01:10
	ECUD:	8119002585
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		2x JSDH

Jednalo se o požár terasy restaurace s přenesením požáru do interiéru restaurace. Požár byl ohlášen v nočních hodinách, na místo byly povolány 3 jednotky PO, které prováděly hašení celkem 3 proudy hasební vody. Bylo také provedeno nucené odvětrání zasažených prostor. Ohledání místa požáru probíhalo v ranních hodinách za účasti vyšetřovatelů HZS MSK a Policie ČR, Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je úmyslné zapálení.


**Požár opravy zemědělských strojů**

okres:

Opava

obec:

Holasovice-Loděnice

	Datum:	07.03.2019
	Čas vzniku:	16:52
	ECUD:	8119003595
Následky požáru		
Předběžná škoda		16.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		4.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		7x SDH

Požár opravy zemědělských strojů byl nahlášen těsně před 17. hodinou odpolední. Na místo bylo vysláno celkem 9 jednotek PO, byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Ohledání místa požáru probíhalo následujícího dne za účasti vyšetřovatelů HZS MSK a Policie ČR, Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci traktoru Zetor 7211.




Požár penzionu

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Písek

	Datum:	13.04.2019
	Čas vzniku:	19:23
	ECUD:	8119006422
Následky požáru		
Předběžná škoda	27.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	2.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	4x HZS	
	9x JSDH	

Jednalo se o požár převážně dřevěné stavby penzionu v katastru obce Písek, v kopcích s dlouhým a složitým dojezdem jednotek požární ochrany. Požár byl ohlášen ve večerních hodinách, na místo bylo postupně povoláno celkem 13 jednotek PO, byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Požár byl jednotkami hašen několika vodními proudy i z výškové techniky, úplně byl zlikvidován až ve večerních hodinách dne 15.04.2019. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, MV-GŘ HZS ČR a MV-GŘ HZS ČR, TÚPO Praha a Policie ČR, Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je v šetření.


**Požár obchodního domu**

okres:

Nový Jičín

obec:

Frenštát pod Radhoštěm

	Datum:	13.04.2019
	Čas vzniku:	23:15
	ECUD:	8119006432
Následky požáru		
Předběžná škoda	5.530.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	5.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS	
	5x SDH	

Požár obchodního domu se smíšeným zbožím, ve kterém majitelé s rodinou přebývali, byl nahlášen v nočních hodinách dne 13.04.2019, kdy bylo hlášeno, že výbuch byl následován požárem. Při požáru byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Jednotky provedly hašení vodou z několika proudů z obou stran objektu. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, CHL HZS MSK a MV-GŘ HZS ČR, TÚPO Praha a Policie ČR, Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je výbuch hořlavého plynu nebo výparů hořlavé tekavé kapaliny s následným požárem.

Zraněno 5 osob (4 dospělé osoby, 1 dítě).




Požár pily

okres:

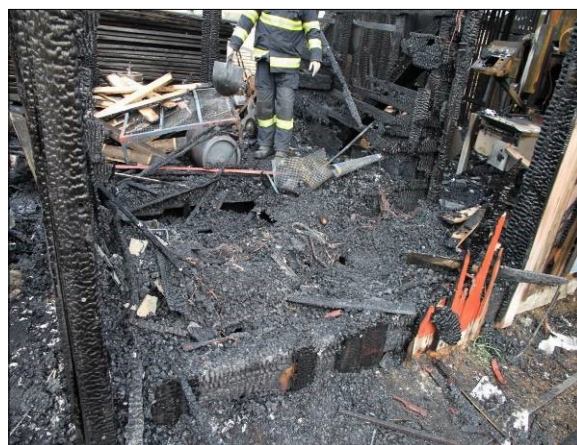
Nový Jičín

obec:

Bílovec

	Datum:	22.04.2019
	Čas vzniku:	18:45
	ECUD:	8119006965
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.650.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		1.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		3x JSDH

Jednalo se o požár pilnice v objektu pily v Bílovci. Požár byl ohlášen ve večerních hodinách, na místo bylo postupně povoláno celkem 5 jednotek PO. Požár byl jednotkami hašen několika vodními proudy. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci rozvaděče.


**Požár rodinného domu**

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Skalice


	Datum:	03.05.2019
	Čas vzniku:	23:00
	ECUD:	8119007739
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		500.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		8x SDH

Požár rodinného domu byl nahlášen v nočních hodinách. Po příjezdu jednotek bylo zjištěno, že rodinný dům je zcela zachvácen plameny, byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu, obyvatelé byli v době požáru mimo domov. Jednotky provedly hašení vodou z několika proudů. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK a Policie ČR, Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci lednice v kuchyni v 1. NP rodinného domu.



Výbuch zemního plynu v bytovém domě

okres: **Karviná**
obec: **Prostřední Bludovice**

	Datum:	23.05.2019
	Čas vzniku:	11:15
	ECUD:	8119008916
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.431.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		10.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		2x JSDH


Výbuch zemního plynu v bytovém domě byl nahlášen v dopoledních hodinách. Na místě po příjezdu jednotek PO bylo zjištěno, že došlo k výbuchu ve sklepních prostorách bytového domu, kdy nedošlo k rozšíření následného požáru (došlo pouze k vyhoření plynu). Při výbuchu došlo k poškození konstrukčních prvků domu. Ohledání místa výbuchu probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku výbuchu je nepředpokládána změna provozních parametrů.

Evakuováno 8 osob.



Požár výrobní haly


okres: **Karviná**
obec: **Český Těšín**

	Datum:	27.05.2019
	Čas vzniku:	01:10
	ECUD:	8119009187
Následky požáru		
Předběžná škoda		7.950.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		1.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		3x HZS
		8x SDH

Požár výrobní haly, ve které byla umístěna výrobní konstrukčních prvků střešních oken, byl nahlášen v nočních hodinách. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří část objektu a celá jeho střecha. Jednotky provedly hašení vodou z několika proudů. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, MV-GŘ HZS ČR, TÚPO Praha a Policie ČR, Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je v šetření.

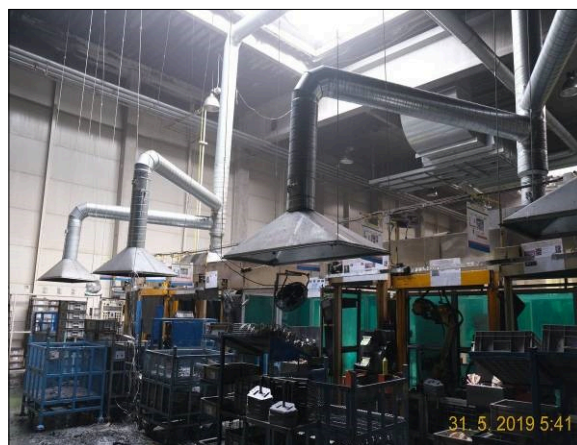


Požár střechy průmyslové halyokres: **Ostrava-město**
obec: **Ostrava-Hrabová**

	Datum:	31.05.2019
	Čas vzniku:	03:30
	ECUD:	8119009442
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		10.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		1x JSDH

Požár střechy průmyslové haly v průmyslové zóně v Ostravě-Hrabové byl nahlášen v nočních hodinách. Po příjezdu na místo jednotky PO zjistily, že došlo k požáru odsávání od svařovacích automatů a střechy výrobní haly. Požár byl likvidován několika proudy hasební vody i z výškové techniky. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je vznícení mastných úsad v odsávacím potrubí od svařecího stroje.

Zraněny 2 osoby, evakuováno 184 osob.

**Požár autobusů na odstavné ploše**okres: **Ostrava-město**
obec: **Slezská Ostrava**

	Datum:	15.06.2019
	Čas vzniku:	18:40
	ECUD:	8119011466
Následky požáru		
Předběžná škoda		26.783.404,- Kč
Uchráněné hodnoty		17.817.235,- Kč
Nasazení jednotek PO		4x HZS
		3x SDH

Požár autobusů na odstavné ploše uvnitř oploceného areálu dílen a garáží Dopravního podniku Ostrava byl ohlášen v podvečerních hodinách. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří autobusy a požár se šíří na další. Při požáru byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Požár byl likvidován několika proudy hasební vody. Při požáru bylo 7 autobusů zničeno a 6 poškozeno. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, MV-GŘ HZS ČR, MV-GŘ HZS ČR, TÚPO Praha a Policie ČR, Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci elektroautobusu Iveco.

Zraněn 1 hasič JSDH.




Požár výroby nábytku

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Milíkov

	Datum:	17.06.2019
	Čas vzniku:	09:30
	ECUD:	8119011560
Následky požáru		
Předběžná škoda		21.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO	2x HZS	
	8x JSDH	

Požár výroby nábytku v obci Milíkov byl nahlášen v dopoledních hodinách s upřesněním, že hoří střecha. Po příjezdu na místo jednotky PO zjistily, že požár zasáhl střechu objektu a rozšířil se i na přízemí – výrobu nábytku. Požár byl likvidován několika proudy hasební vody i z výškové techniky. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, MV-GR HZS ČR, TÚPO Praha, Policie ČR a Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je vznícení sazí v komínovém průduchu – zapadnutí žhavých částí produktů hoření vylétajících z komínového tělesa.


**Požár trafostanice**

okres:

Karviná

obec:

Petrovice u Karviné

	Datum:	17.06.2019
	Čas vzniku:	11:15
	ECUD:	8119011574
Následky požáru		
Předběžná škoda		3.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		1.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS	
	1x SDH	

Požár trafostanice se odehrál v dopoledních hodinách. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že požár zasáhl rozvodnu 110/22 kV. Požár byl likvidován pomocí hasicích přístrojů po prokazatelném odpojení rozvodny pracovníky energetické společnosti. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK a Policie ČR. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci.




Požár lesa

okres:

Opava

obec:

Hradec nad Moravicí

	Datum:	30.06.2019
	Čas vzniku:	15:00
	ECUD:	8119012628
Následky požáru		
Předběžná škoda	1.500.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	10.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	4x HZS	
	11x SDH	

Požár lesa (celkem 9 hektarů) se stal v katastru obce Hradec nad Moravicí – místní část Jakubčovice, u místního rybníka „Ešík“. Na místě zasahovalo 15 jednotek PO, kterým pomáhal s hašením také vrtulník s bambi vakem. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Požár byl úplně likvidován dne 02.07.2019 v ranních hodinách pomocí několika vodních proudů. Voda na požářiště byla dopravována dálkově hadicemi i kyvadlovou dopravou cisternami. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK a Policie ČR. Příčina vzniku požáru je manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti suchého lesního porostu. **Zraněn 1 příslušník HZS MSK, evakuováno 54 osob z letního tábora.**


**Požár střechy budovy základní školy**

okres:

Karviná

obec:

Bohumín

	Datum:	06.08.2019
	Čas vzniku:	12:00
	ECUD:	8119015723
Následky požáru		
Předběžná škoda	1.500.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	3.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	4x HZS	
	2x SDH	

Požár střechy základní školy byl nahlášen v podvečerních hodinách. Na místo požáru bylo povoláno celkem 6 jednotek požární ochrany. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je v šetření.




Požár po výbuchu v rodinném domě

okres:

Opava

obec:

Strahovice

	Datum:	08.08.2019
	Čas vzniku:	17:20
	ECUD:	8119015899
Následky požáru		
Předběžná škoda		3.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		0,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS 2x ZÚ HZS ČR 4x SDH

Požár po výbuchu v rodinném domě se stal v odpoledních hodinách. Na místě zásahu zasahovalo celkem 8 jednotek požární ochrany včetně 2 jednotek Záchraného útvaru HZS ČR z Hlučína a Zbirohu, které zajišťovaly demoliční práce. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Ohledání místa požáru probíhalo po více dnů za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-OKTE, Policie ČR-pyrotechnické služby, Policie ČR-letecké služby, MV-GŘ HZS ČR, IOO Lázně Bohdaneč a dalších příbraných znalců. Příčina vzniku výbuchu s následným požárem je manipulace s hořlavou kapalinou za přítomnosti zdroje otevřeného ohně.

Usmrcena 1 osoba, evakuováno 10 osob.


**Požár osobních automobilů a rodinného domu**

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Kunčice pod Ondřejníkem

	Datum:	15.08.2019
	Čas vzniku:	03:00
	ECUD:	8119016498
Následky požáru		
Předběžná škoda		5.030.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		1.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS 7x SDH

Požár osobních automobilů a nedaleko stojící rekreační chaty byl ohlášen v nočních hodinách. Na místě požáru zasahovalo celkem 9 jednotek požární ochrany, byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Požár byl likvidován několika vodními proudy. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci jednoho z osobních automobilů.

1 zraněný hasič JSDH.




Požár speciálních automobilů

okres:

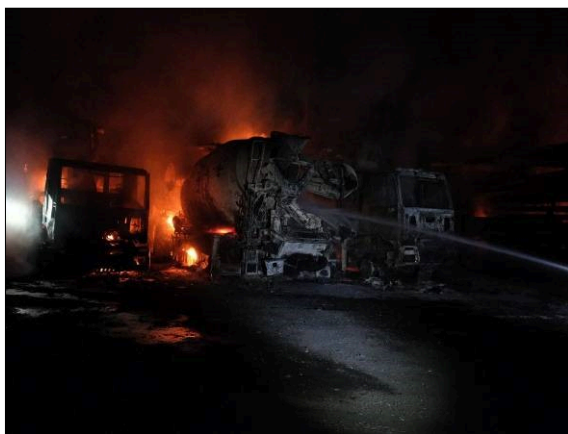
Frýdek-Místek

obec:

Staříč

	Datum:	19.08.2019
	Čas vzniku:	00:10
	ECUD:	8119016862
Následky požáru		
Předběžná škoda		14.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		20.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		3x SDH

Požár speciálních automobilů na přepravu a mixáž betonu byl nahlášen v nočních hodinách. Na místě požáru zasahovaly 4 jednotky požární ochrany, které pomocí několika vodních proudů a proudů těžké pěny požár zlikvidovaly. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci nákladního vozidla.


**Požár speciálního stroje - kejdovače**

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Rychaltice

	Datum:	31.08.2019
	Čas vzniku:	20:10
	ECUD:	8119018327
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		20.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		4x SDH

Požár speciálního zemědělského stroje na zaorávání kejdy na poli – kejdovače byl ohlášeno ve večerních hodinách. Na místo bylo povoláno 5 jednotek požární ochrany, které požár lokalizovaly a likvidovaly pomocí hasicích přístrojů a vodního proudu. Ohledání místa požáru probíhalo ve dvou dnech za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci speciálního vozidla.




Požár dvou osobních automobilů u rodinného domu

okres:

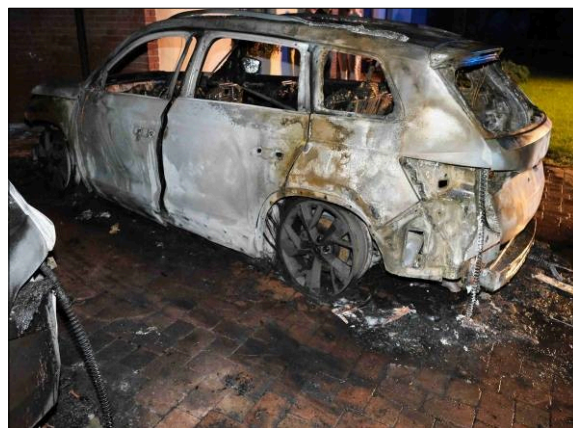
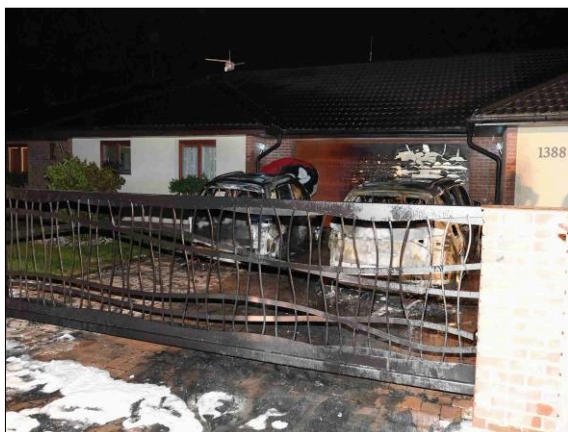
Karviná

obec:

Orlová-Lutyně

	Datum:	13.09.2019
	Čas vzniku:	02:25
	ECUD:	8119019373
Následky požáru		
Předběžná škoda	2.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	3.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS	
	1x SDH	

Požár dvou osobních automobilů u rodinného domu byl nahlášen v nočních hodinách. Na místě požáru zasahovaly dvě jednotky požární ochrany, na lokalizaci a likvidaci požáru byly použity dva vodní proudy. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je úmyslné zapálení.


**Požár mezipánvového liciho vozu**

okres:

Ostrava

obec:

Ostrava

	Datum:	20.11.2019
	Čas vzniku:	03:53
	ECUD:	8119023533
Následky požáru		
Předběžná škoda	4.788.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	10.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZSP	

Požár v průmyslovém areálu se odehrál v brzkých ranních hodinách. Na místě požáru zasahovala jednotka HZS podniku, na lokalizaci a likvidaci požáru byly použity dva vodní proudy. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a technologů daného provozu podniku. Příčina vzniku požáru je únik žhavé oceli při výměně výlevky mezipánvového vozu na lici plošině.




Požár novostavby rodinného domu

okres:

Nový Jičín

obec:

Kopřivnice


	Datum:	26.11.2019
	Čas vzniku:	01:23
	ECUD:	8119023815
Následky požáru		
Předběžná škoda		5.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		20.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS 7x SDH 1 ZÚ HZS ČR

Požár dřevostavby (hrubé uzavřené stavby) rodinného domu byl nahlášen v nočních hodinách. Na místě požáru zasahovalo deset jednotek požární ochrany, na lokalizaci a likvidaci požáru bylo použito několik vodních proudů i z výškové techniky. Zbytky budovy musely být strženy technikou ZÚ HZS ČR z Hlučína. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a Policie ČR, Policie ČR-OKTE. Příčina vzniku požáru je v šetření.

**Výbuch horkovzdušné ohřívací pece**

okres:

Frydek-Místekobec: **Frydek-Místek - Chlebovice**

	Datum:	08.12.2019
	Čas vzniku:	20:37
	ECUD:	8119024540
Následky požáru		
Předběžná škoda		5.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		0,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS 3x SDH

Výbuch horkovzdušné ohřívací pece v průmyslovém podniku byl ohlášen ve večerních hodinách. Na místě požáru zasahovaly čtyři jednotky požární ochrany. Po výbuchu nevznikl následný požár. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-OKTE a MV-GR HZS ČR, TÚPO Praha. Příčina vzniku požáru je v šetření.

