

ANALÝZA POŽÁROVOSTI

v Karlovarském kraji za rok 2012



Zpracoval:

por. Bc. Michal Mejtský
komisař – vyšetřovatel požárů
oddělení stavební prevence,
kontrolních činností a zjišťování příčin požárů

Schválil:

plk. Mgr. Martin Mulač
rada
vedoucí oddělení stavební prevence,
kontrolních činností a zjišťování příčin požárů

R O Z B O R P O Ž Á R O V O S T I

v Karlovarském kraji za rok 2012

1) Přehled o požárech na území Karlovarského kraje

OKRES KARLOVY VARY				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
294	23 711 800	54 072 000	5	13

OKRES SOKOLOV				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
219	20 239 000	94 781 000	1	13

OKRES CHEB				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
299	28 921 800	50 406 000	0	9

KARLOVARSKÝ KRAJ				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
812	72 861 100	199 259 000	6	35

2) Základní údaje o požárech

Počet požárů CELKEM	812
Požáry se základní evidencí	576
Požáry se škodou od 0,-Kč - 10 000,- Kč	85
Požáry se škodou 10 000 - 250 000,- Kč	118
Požáry se škodou 250 100 – 1 000 000 Kč	20
Požáry se škodou 1 000 100 – 10 000 000 Kč	11
Požáry se škodou nad 10 000 000 Kč	2
Počet usmrcených CELKEM	6
Usmrcených < 15 let	0
Usmrcených 15 let - 60 let	5
Usmrcených > 60 let	0
Usmrcených - hasiči HZS ČR	0
Usmrcených - hasiči HZS podniku	0
Usmrcených - hasiči SDH, ostatní	1
Počet zraněných CELKEM	35
Zraněných < 15 let	3
Zraněných 15 let – 60 let	25
Zraněných > 60 let	2
Zraněných - hasiči HZS ČR	1
Zraněných - hasiči HZS podniku	0
Zraněných - hasiči SDH, ostatní	4
Evakuováno celkem	67
Zachráněno celkem	8
Přímá škoda	72 872 600
Uchráněné hodnoty	199 259 000

3) Počet zásahů v obcích s rozšířenou působností podle typu události

P – požár

DN – dopravní nehoda

ŽP – živelní pohroma

UNL – únik nebezpečné látky

TH – technická havárie

OMU – ostatní mimořádná událost


PP – planý poplach

OBEC	P	DN	ŽP	UNL	TH	OMU	PP	CELKEM
Karlovy Vary	240	183	0	86	479	0	76	1046
Ostrov	54	52	0	26	115	0	19	266
Kraslice	41	19	0	14	148	0	6	228
Sokolov	178	117	0	68	527	0	130	1020
Aš	51	31	0	7	119	0	7	215
Cheb	174	75	0	34	322	1	56	662
Mariánské Lázně	74	51	0	18	156	0	17	316


4) Souhrnné informace o událostech v Karlovarském kraji

Typ události	počet	uchráněno (tis. Kč)
Požár (P)		
Požár	804	198 609 000
Požár bez účasti JPO	8	650 000
Dopravní nehoda (DN)		
Dopravní nehoda silniční	498	
Dopravní nehoda silniční hromadná	1	
Dopravní nehoda železniční (vč. metra)	29	
Dopravní nehoda letecká	0	
Dopravní nehoda - ostatní	0	
Živelní pohroma (ŽP)		
Převažující povodeň, záplava, déšť	0	
Převažující sníh, námrazy	0	
Převažující větrná smršť	0	
Sesuv půdy	0	
Živelní pohroma - ostatní (např. zemětřesení)	0	
Únik nebezpečné chemické látky (UNL)		
Únik plynu/aerosolu	99	
Únik kapaliny (mimo ropných produktů)	4	
Únik ropných produktů	211	
Únik pevné látky	0	
Únik nebezpečné chem. látky (Jiné než chem.)	5	
Technická havárie (TH)		
Technická havárie	1	
Technická pomoc	1543	
Technologická pomoc	174	
Ostatní pomoc	148	
Radiační havárie a nehoda (RHN)		
Radiační havárie a nehoda	0	
Ostatní mimořádné události (OMU)		
Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy)	1	
Planý poplach (PP)		
Planý poplach	311	
Celkem	3771	

5) Grafické znázornění požárovosti v obcích s rozšířenou působností Karlovarského kraje

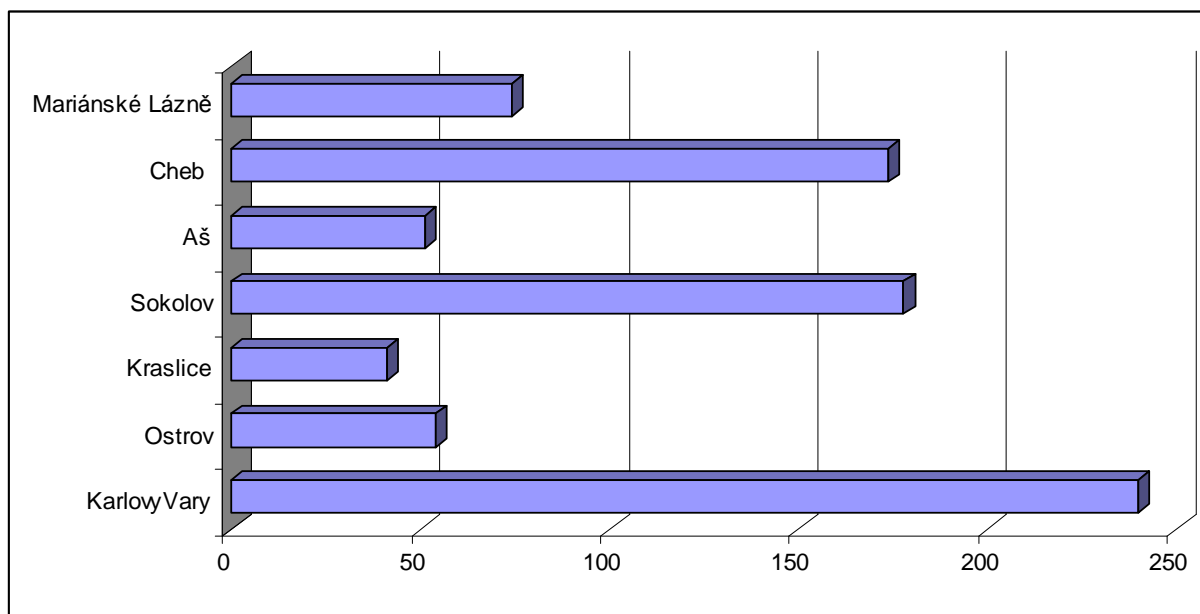

6) Grafické znázornění požárů dle příčiny vzniku

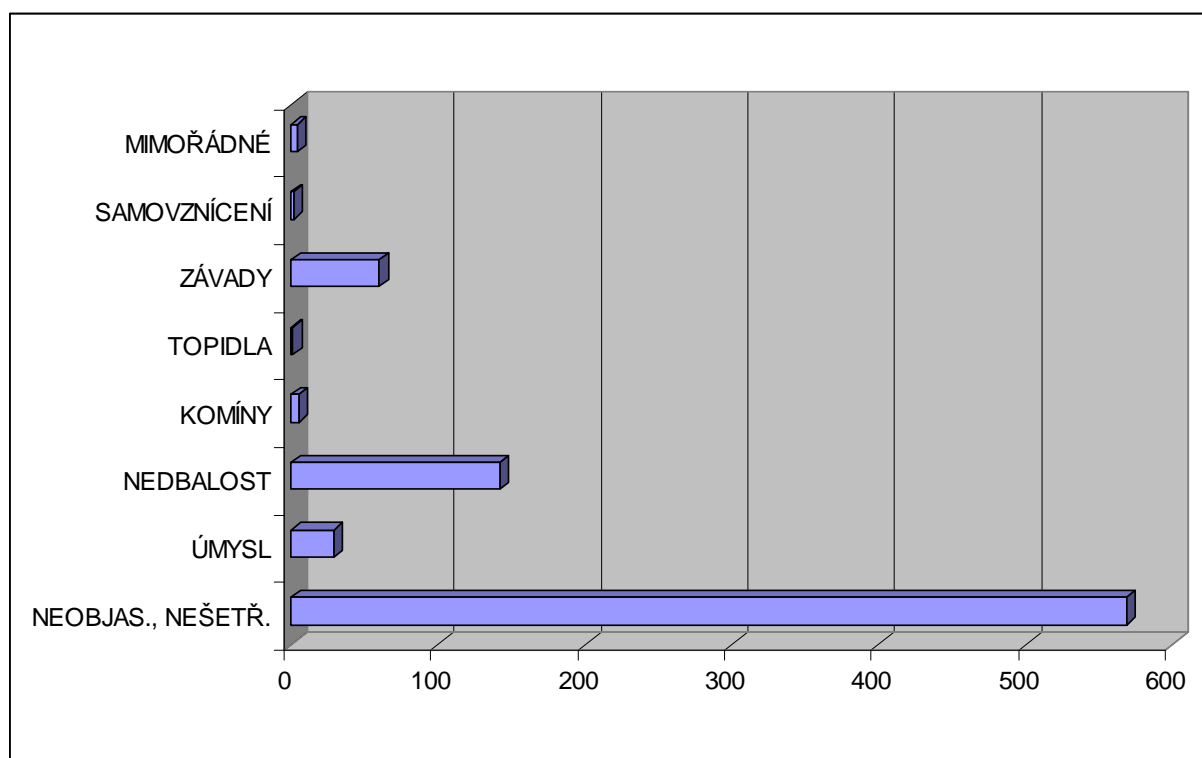

7) Požáry v obcích Karlovarského kraje

obec	Počet požárů	Přímá škoda	Uchráněné hodnoty	Usmrceno	Zraněno
Teplička	1	0,00	0,00	0	0
Březová	2	0,00	0,00	0	0
Dalovice	6	5,00	0,00	0	0
Jenišov	3	20,00	0,00	0	0
Mírová	1	0,00	0,00	0	0
Andělská Hora	1	0,00	0,00	0	0
Děpoltovice	3	0,00	0,00	0	0
Hájek	1	0,00	0,00	0	0
Krásno	4	220,00	1 300,00	0	0
Šabina	3	50,00	0,00	0	1
Svatava	8	0,00	0,00	0	0
Dolní Rychnov	3	7,00	0,00	0	0
Tatrovce	1	0,00	0,00	0	0
Krásná	2	1,00	10,00	0	0
Pomezí nad Ohří	4	433,00	2 240,00	0	0
Okrouhlá	1	0,00	0,00	0	0
Třebeň	1	0,00	0,00	0	0
Vojtanov	1	6,00	0,00	0	0
Stará Voda	1	0,00	0,00	0	1
Velká Hleďsebe	8	3 261,80	2 115,00	0	0
Zádub-Závišín	1	0,00	0,00	0	0
Ovesné Kladruby	1	0,00	0,00	0	0
Valy	1	0,00	0,00	0	0
Odrava	3	260,10	500,00	0	0
Tuřany	1	0,00	0,00	0	0
Cheb	122	7 693,60	14 720,00	0	3
Aš	41	15 018,00	17 225,00	0	0
Dolní Žandov	6	0,00	0,00	0	0
Františkovy Lázně	12	151,10	1 160,00	0	0
Hazlov	4	0,00	0,00	0	0
Hranice	4	93,00	1 000,00	0	1
Lázně Kynžvart	6	6,40	4 388,00	0	0
Libá	5	5,00	5,00	0	0
Lipová	4	755,00	310,00	0	2
Luby	4	1,00	3 000,00	0	0
Mariánské Lázně	38	493,10	1 258,00	0	2
Milhostov	1	10,00	100,00	0	0
Mnichov	1	15,00	5,00	0	0
Nebanice	1	0,00	0,00	0	0
Nový Kostel	1	0,00	0,00	0	0
Plesná	2	0,00	0,00	0	0
Skalná	2	156,70	500,00	0	0
Trstěnice	1	30,00	500,00	0	0
Tři Sekery	5	5,00	150,00	0	0
Karlovy Vary	114	13 720,80	35 260,00	1	8

Abertamy	6	15,00	0,00	0	0
Bečov nad Teplou	8	1 635,00	1 220,00	0	0
Bochov	8	40,00	30,00	0	0
Božičany	3	35,00	0,00	0	0
Horní Blatná	1	5,00	500,00	0	0
Hradiště	5	0,00	0,00	0	0
Hroznětín	7	10,00	0,00	0	0
Chyše	2	70,00	2 000,00	0	0
Jáchymov	4	1 000,00	3 000,00	0	0
Kolová	3	30,00	1 000,00	0	0
Kyselka	1	0,00	0,00	0	0
Nejdek	16	341,50	1 010,00	0	0
Nová Role	21	2 060,00	600,00	0	3
Ostrov	25	538,20	4 220,00	0	1
Otročin	2	2 500,00	0,00	0	1
Pernink	2	1,00	1 000,00	0	0
Potůčky	2	0,00	0,00	0	0
Pšov	3	0,00	0,00	0	0
Sadov	5	100,00	1 000,00	0	0
Stanovice	2	0,00	0,00	0	0
Stráž nad Ohří	5	500,00	1 000,00	0	0
Stružná	1	0,00	0,00	2	0
Šemnice	2	20,00	10,00	0	0
Teplá	11	497,00	720,00	0	0
Toužim	15	3,30	2,00	2	0
Útvina	4	20,00	20,00	0	0
Vojkovice	1	0,00	1 000,00	0	0
Žlutice	4	960,00	100,00	0	0
Pila	2	0,00	0,00	0	0
Sokolov	41	3 240,20	5 372,00	0	5
Březová	7	353,00	35 000,50	0	0
Bublava	1	0,00	0,00	0	0
Bukovany	19	245,00	103,00	0	1
Čitice	2	50,00	150,00	0	0
Dasnice	2	25,00	610,00	0	0
Dolní Nivy	1	140,00	0,00	0	2
Habartov	10	0,00	0,00	0	0
Horní Slavkov	12	567,10	30,00	0	0
Chodov	14	546,60	1 010,50	0	0
Krajková	1	0,00	0,00	0	0
Královské Poříčí	6	0,00	0,00	0	0
Kraslice	20	3 295,00	5 400,00	0	0
Kynšperk nad Ohří	13	157,00	230,00	0	0
Loket	4	0,80	0,00	0	0
Lomnice	2	0,00	0,00	1	0
Nová Ves	1	5,00	50,00	0	1
Nové Sedlo	5	4,00	0,00	0	0
Oloví	10	100,00	300,00	0	0
Přebuz	1	0,00	0,00	0	0
Rotava	6	0,00	0,00	0	0
Rovná	3	10 553,10	8 000,00	0	2

Staré Sedlo	2	0,00	0,00	0	0
Šindelová	3	50,00	0,00	0	0
Vintřov	4	626,70	36 725,00	0	0
Vřesová	10	3,50	500,00	0	1
Poustka	2	0,00	0,00	0	0
Velký Luh	1	30,00	500,00	0	0
Vysoká Pec	2	82,00	1 100,00	0	0
Celkem	812	72 872,60	199 259 000	6	35

8) Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku

KATEGORIE	POČET	PODÍL	ŠKODA V TIS. KČ	PODÍL %	U	Z
neobjasněná příčina, dosud v šetření		4	3 501,30	4,80	2	3
dále nedošetřovaná příčina a činnost při vzniku		565	0,00	0,00	0	0
NEOBJAS., NEŠETR. – CELKEM	569		3 501,30	4,80	2	3
úmyslné zapálení - pachatel zjištěn		3	2 124,00	2,91	0	3
sebevražedný úmysl, choromyslnost, nemoc		0	0,00	0,00	0	0
děti do 15 let		5	420,50	0,58	0	1
úmyslné zapálení - pachatel nezjištěn		21	5 983,00	8,21	0	0
ÚMYSL, DĚTI – CELKEM	29		8 527,50	11,70	0	4
Kouření		6	2 425,00	3,33	1	0
zakládání ohňů v přírodě a na skládkách, vypalování trávy		2	5,00	0,01	1	0
nesprávná obsluha topidla		2	30,00	0,04	0	0
sušení hořlavých materiálů a hořlaviny u topidla		1	500,00	0,69	0	0
nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů		2	350,00	0,48	0	4
používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehtívání ap.		10	323,00	0,44	0	2
manipulace se žhavým popelem		0	0,00	0,00	0	0
sváření a řezání, rozehtívání, rozmrazování včetně		0	0,00	0,00	0	0
zanedbání bezpečnostních předpisů, použití předmětů či		15	3 983,00	5,47	0	5
nespecifikovaná nedbalost (nelze jednoznačně určit)		104	18 156,60	24,92	2	6
NEDBALOST – CELKEM	142		25 772,60	35,38	4	
nevhodná konstrukce komínu a odvod spalin/větrací		1	5,00	0,01	0	0
zazděný nebo přizděný trám v komíně		3	2 591,00	3,56	0	1
spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné		1	5,00	0,01	0	0
jiskry z komína a zažehnutí sází v komíně		0	0,00	0,00	0	0
KOMÍNY – CELKEM	5		2 601,00	3,58	0	1
technická závada topidla /i v dopravním		0	0,00	0,00	0	0

prostředku/						
špatný stav topidla nebo kouřovodu		0	0,00	0,00	0	0
nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů/v		1	20,00	0,03	0	0
jiná závada		0	0,00	0,00	0	0
TOPIDLA – CELKEM	1		20,00	0,03	0	0
technické závady - vada materiálu, konstrukce,		32	13 058,30	17,92	0	4
nesprávná instalace - krytí neodpovídá prostředí ap.		0	0,00	0,00	0	0
nesprávná údržba - není prováděná, závady jsou		0	0,00	0,00	0	0
žhavé materiály a výrobky /i při kalení/		0	0,00	0,00	0	0
cizí předmět ve stroji		0	0,00	0,00	0	0
výboje statické elektřiny		0	0,00	0,00	0	0
úlet jisker z výfuku a parního stroje event.brzdného		1	80,00	0,11	0	0
tření a přehřátí		1	350,00	0,48	0	0
ostatní nepředpokládané změny provozních parametrů		26	18 347,60	25,18	0	1
ZÁVADY – CELKEM	60		31 835,90	43,69	0	5
zemědělských plodin		1	154,20	0,21	0	0
uhlí, uhelného prachu a briket		0	0,00	0,00	0	0
olejů a tuků		0	0,00	0,00	0	0
chemických látek		0	0,00	0,00	0	0
chemické výrobky /barvy,fermeže ap./		0	0,00	0,00	0	0
Jiné		1	260,10	0,36	0	0
SAMOVZNÍCENÍ - CELKEM	2		414,30	0,57	0	0
blesk - objekty nechráněné hromosvodem		0	0,00	0,00	0	0
MIMOŘÁDNÉ - CELKEM	4		200	0,27	0	0
CELKEM	812		72 872 600		6	35

9) Základní informace o požárech se škodou vyšší než 1,000.000 Kč.

9.1. okres Cheb

Požár prodejny PENNY Market – Aš

Dne 1. ledna 2012 došlo v obci Aš, Kamenná 2764 k požáru prodejních prostor PENNY MARKET. Následkem požáru došlo k ohoření vybavení, vystaveného zboží a stavebních konstrukcí prodejny. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektrospotřebiče - nepředvídatelná materiálová vada v motorovém prostoru chladicí vany, umístěné v prostoru „chladicího ostrůvku“. Následkem požáru došlo k ohoření 4 ks chladících van umístěných v chladicím ostrůvku, k destrukci ventilační jednotky a k ohoření části podhledu nad chladicím ostrůvkem a k očazení veškerého vybavení a naskladněného zboží na prodejní ploše a ke znehodnocení zboží na úseku masa a uzenin. Dále došlo k ohoření části dřevěných krokví střešní konstrukce objektu prodejny. Celková škoda způsobená požárem byla vyčíslena majitelem na 14 257 409,- Kč.

Požár rodinného domu-Cetnov

Dne 14.7. 2012 došlo, v obci Cetnov čp. 16, k požáru rodinného domu. Jednalo se o uzavřenou hospodářskou usedlost nepravidelného čtyřúhelníku, skládající se ze dvou obytných budov a dvou kůlen. Požárem zasažený byl obytný objekt, nacházející se v pravé části uzavřené usedlosti. Jednalo se o částečně podsklepenou patrovou budovu smíšeného konstrukčního systému (hrázděnka), mající dřevěnou polokřížovou sedlovou střechu, pokrytou betonovými taškami (KMB Bobrovka). Zadní část tohoto objektu, při pohledu od vstupních vrat do usedlosti, byla přízemní se zastřešením z plechové krytiny. Následkem požáru došlo k úplnému vyhoření a zborcení stavebních konstrukcí dětského pokoje, dále došlo k úplnému vyhoření 2/3 podkroví, v prostoru přilehlém k dětskému pokoji, k hloubkovému ohoření střešní konstrukce objektu a k očazení kuchyně v přízemí objektu. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení nezjištěným pachatelem. Celková škoda způsobená požárem byla odhadnuta na 4 500 000,- Kč.

Požár autoservisu-Velká Hleďsebe

Dne 13.11. 2012 došlo k požáru v obci Velká Hleďsebe, Klimentovská 6, kde se nacházel oplocený areál, tvořený samostatně stojícím rodinným domem s garáží, vedle něj jednopodlažním hospodářským objektem se skladovými prostory a jednopodlažním objektem, tvořeným administrativní částí, dílnou na opravu vozidel a skladovými prostory. Požárem zasažený objekt byl právě objekt s dílnou na opravu vozidel. Následkem požáru došlo k ohoření prostor dílny na opravu vozidel i s jejím vybavením a parkovanými vozidly a prostředky. Dále došlo k hloubkovému ohoření střešní konstrukce objektu a k očazení skladové a administrativní části objektu. U vozidel parkovaných mimo prostory ohořelé dílny, došlo k očazení vnitřních prostor kabiny a k znečištění, vnějšího laku karoserie, mastnými sazemi. Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání uživatele objektu při používání neodborně zapojeného spotřebiče na tuhá paliva do odvodu kouře a spalin, vyvedeného provizorně do svislé dřevěné stavební konstrukce. Vzniklá škoda byla odhadnuta v celkové výši 3 200 000,- Kč.

9.2. okres Karlovy Vary

Požár dekonpenzačního transformátoru SGB typ ETTH 6300/30 v objektu trafostanice firmy SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234

Dne 24.4. 2012 došlo k požáru dekonpenzačního transformátoru SGB typ ETTH 6300/30 v objektu trafostanice na adrese ul. Na Výšině, obec Karlovy Vary, část Dalovice. Následkem požáru došlo k částečnému odhoření hořlavých materiálů na technologii rozvodny, k ohoření vstupních vrat v části rozvodny zasažené požárem, vlivem vysokých teplot k částečnému zborcení sádrokartonové konstrukce stropu v požárem zasaženém prostoru zejména nad požárem zasaženém transformátoru a vlivem výskytu zplodin hoření k znečištění stěn a technologie v prostoru zasaženém požárem. Příčinou vzniku požáru byla blíže nezjištěná technická závada na elektroinstalaci dekonpenzačního transformátoru SGB typ ETTH 6300/30. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 7 000 000,- Kč. Na likvidaci se podílely tři jednotky PO.

Požár univerzálního napájecího zdroje typu UNZ 3.577 v objektu technologického domku firmy SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234

Dne 28.4. 2012 došlo k požáru univerzálního napájecího zdroje typu UNZ 3.577, na adrese žel. zastávka Karlovy Vary – Dvory, Chebská 90, p. č. 544/1, k.ú. Dvory. Následkem požáru došlo k poškození univerzálního napájecího zdroje na měniči el. napětí, jehož plastové materiály byly z větší části odhořelé. Ke vzniku požáru došlo ve vnitřním prostoru technologické skříně na el. měniči napětí a požár se dále šířil z vnitřního prostoru technologické skříně s univerzálního napájecího zdroje do vnitřního prostoru RD, odkud se dále šířil odvětrávacími otvory z vnitřního prostoru do ovzduší. Příčinou vzniku požáru byla blíže nezjištěná technická závada na elektroinstalaci univerzálního napájecího zdroje. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 2 000 000,- Kč. Na likvidaci se podílely tři jednotky PO.

Požár rekreačního objektu na adrese Nová Role č.e. 183, Obec Nová Role

Dne 1.5. 2012 došlo k požáru rekreačního objektu v obci Nová Role, která byla majetkově ve společném jmění manželů Jana Hlavsová nar: 11.1.1972 a Jiří Hlavsa nar: 26.5.1975, oba bytem Nová Role č.e. 183E, Nová Role. V důsledku požáru došlo k odhoření veškerých materiálů nacházejících se v předsíni a v pokojích v 1. a 2. NP objektu, dále k úplnému zborcení sádrokartonových podhledů a k částečnému odhoření dřevěných stropních konstrukcí mezi 1. a 2. NP, k dohoření dřevěného schodiště vedoucího z 1. do 2. NP. Dále došlo k částečnému odhoření vybavení kuchyně, WC a koupelny v 1. NP. Z vnější strany objektu došlo k částečnému odhoření tepelné izolace domu a k odhoření střešních podhledů v úrovni podlahy 2. NP. Došlo také k prohoření střešní konstrukce a to zejména ve středové části domu. Celkově v domě došlo vlivem plamenného hoření a výskytu vysokých teplot k opadání omítek, z 80% k odhoření veškerého materiálu a stavebních konstrukcí. Dále došlo k odhoření vnitřního dřevěného opláštění a z části dřevěné střešní konstrukce u vstupní verandy. U kůlny stojící v bezprostřední blízkosti objektu zasaženého požárem došlo k ohoření dřevěného opláštění a to ve směru od domu.

Šetřením bylo zjištěno a prokázáno, že k požáru došlo v důsledku úmyslného jednání ze strany majitele objektu. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 2 000 000,- Kč. Na likvidaci se podílely tři jednotky PO. Spis o požáru byl předán právnímu a organizačnímu oddělení s návrhem na zahájení přestupkového řízení.

Požár objektu zámečku na adrese Přemilovická č.p. 82, Karlovy Vary - Sedlec

Dne 23.7. 2012 došlo k požáru střechy neobydleného objektu bývalého zámečku v obci Sedlec, který byl v majetku firmy Green Forest s.r.o., se sídlem Sadová 940/51, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 25242296. V důsledku požáru došlo k úplnému odhoření hořlavých materiálů v zadní části objektu v prostoru služebního bytu, stropních konstrukcí na tímto bytem. Dále vlivem šíření požáru došlo k odhoření prostoru mezi objektem zámečku a přístavby zadní části objektu, stropní konstrukce mezi 1. a 2. NP a střešní konstrukce včetně střešní krytiny. Dále vlivem hašení došlo k promočení vnitřního zdiva objektu, a vlivem výskytu zplodin hoření k znečištění stěn v celém objektu. Šetřením bylo zjištěno a prokázáno, že k požáru došlo v důsledku jednání neznámého pachatele, kdy při nezjištěné činnosti došlo nezjištěným způsobem k iniciaci hořlavých materiálů a k následnému požáru v prostoru služebního bytu v zadním traktu objektu hlavní budovy zámečku. Poté došlo k rozšíření požáru do celého prostoru služebního bytu zadní části objektu a na střešní dřevěnou konstrukci hlavní budovy. Nebylo ovšem možné konstatovat zda k požáru došlo vlivem úmyslného nebo nedbalostního jednání. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 3 000 000,- Kč. Na likvidaci se podílelo šest jednotek PO.

Požár objektu rodinného domu na adrese Brť č.p. 61, obec Otročín

Dne 19. 12. 2012 došlo k požáru objektu rodinného domu v obci Otročín, v části Brť, který byl v majetku paní Kláry Lojínové, nar: 2.9. 1982, bytem Brť 61, Otročín. V důsledku požáru došlo k úplnému odhoření střešní konstrukce a stropní konstrukce mezi 2 NP a půdním prostorem rodinného domu, k částečnému odhoření a k částečné deformaci materiálů a vybavení nacházejících se v době požáru po celé ploše 2 NP a vlivem hasebních prací k promáčení zdiva ve 2 NP a v 1 NP. Šetřením bylo zjištěno a prokázáno, že k požáru došlo v důsledku úniku spalín jednoho z komínových těles, kdy vlivem vysoké teploty došlo k samovznícení trámu, který byl stavebně spojen s tímto komínovým tělesem. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 2 500 000,- Kč. Na likvidaci se podílelo šest jednotek PO.

9.3. okres Sokolov

Požár prodejních stánků na tržnici ve městě Kraslice, část Hraničná

Dne 11.4.2012 došlo k požáru prodejních stánků na tržišti ve městě Kraslice, část Hraničná, parcela č. 2572/1 a č. 2572/29, k.ú. Hraničná. Požár vznikl v prostoru prodejních stánků s označením B15 a B16, odkud se plamenné hoření dále šířilo na stavební konstrukce a prodejní zboží dalších prodejních stánků, na halu s prodejními stánky a na osobní vozidla, odstavená v bezprostřední blízkosti haly s prodejními stánky. Vzhledem k intenzitě a k rozsahu poškození materiálů požárem nebylo možné v prodejních stáncích B15 a B16 jednoznačně označit kriminalistické ohnisko požáru. Vlivem požáru došlo z větší části k odhoření prodejního zboží v 18 prodejních stáncích, k téměř úplnému odhoření dřevěných konstrukcí u 21 prodejních stánků a k natavení a k deformaci ocelových stavebních konstrukcí haly s prodejními stánky. Dále došlo k poškození pěti osobních vozidel odhořením a natavením textilních, gumových a plastových materiálů. Příčina vzniku požáru nebyla jednoznačně stanovena - nebyla jednoznačně vyloučena ani potvrzena verze technické závady na elektroinstalaci, verze nedbalostního jednání při manipulaci s el. zařízeními či s otevřeným iniciačním zdrojem nebo verze úmyslného zapálení. Další šetření případu prováděla PČR,

SKPV Sokolov pod Čj. KRPK-34872/TČ-2012-190972, která případ odložila. Celková škoda způsobená požárem byla vyčíslena na částku 3 105 800,- Kč.

Na likvidaci požáru se podílelo sedm jednotek PO z ČR a jednotka PO z Německa.

Požár seníku na farmě skotu v obci Rovná, číst Čistá

Dne 11.5.2012 došlo k požáru zemědělské stavby – seníku, na zemědělské farmě UFARMA, p.č. 361 a p.č. 362 k.ú. Čistá u Rovné. Požár vznikl v okrajové části vnitřního prostoru seníku, kde byly uskladněny balíky slámy a po akumulaci tepla pod střechou seníku došlo k rozšíření plamenného hoření na další uskladněné balíky slámy a na balíky sena. Vzhledem k intenzitě a k rozsahu poškození materiálů požárem nebylo možné v místě vzniku požáru jednoznačně označit kriminalistické ohnisko požáru. Vlivem požáru došlo z větší části k odhoření balíků slámy a sena uskladněných v seníku, k částečné deformaci ocelové stavební konstrukce seníku, k téměř úplnému odhoření dřevěných obvodových stěn seníku, k odhoření gumových a plastových materiálů a k deformaci skeletů technických zařízení umístěných v seníku a v jeho bezprostřední blízkosti. Příčina vzniku požáru nebyla jednoznačně stanovena - nebyla jednoznačně vyloučena ani potvrzena verze nedbalostního jednání při užívání halogenového reflektoru v seníku nebo nedbalostního jednání při pohybu diesellového manipulátoru ve vnitřním prostoru seníku. Další šetření případu bylo ze strany HZS KV kraje odloženo. Celková škoda způsobená požárem byla vyčíslena na částku 10 549 093 ,- Kč. Na likvidaci požáru se podílelo devět jednotek PO, došlo ke zranění dvou členů SDH.

Požár rodinného domu ve městě Sokolov, ul. Hornická 679

Dne 21.6.2012 došlo k požáru rodinného domu ve městě Sokolov, ul. Hornická 679, 356 01 Sokolov, parcela č. 3216, k.ú. Sokolov. Požár vznikl v prostoru obytného pokoje ve 2. NP domu a plamenné hoření se následně šířilo na další hořlavé materiály a stavební konstrukce obytného pokoje a dále směrem vzhůru do půdního prostoru a na střešní konstrukci domu. Vlivem požáru došlo z větší části k odhoření vnitřního vybavení obytného pokoje, k hloubkovému ohoření dřevěných stavebních konstrukcí ve 2. NP a na střešní konstrukci domu, k zasažení sálavým teplem a zplodinami hoření vnitřních prostor ve 2. NP domu a částečně vnitřních prostor sousedního domu. Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání při kouření cigarety ze strany Michala Hottmara, nar. 22.2.1990, hlášen na MÚ Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, adresa pro doručování Hornická 679, 356 01 Sokolov, se kterým bylo zahájeno přestupkové řízení. Celková škoda způsobená požárem byla vyčíslena na částku 2 050 000,- Kč. Na likvidaci požáru se podílel tři jednotky PO.

Požár bytu v bytovém domě ve městě Sokolov, ul. Seifertova 1837

Dne 8.9.2012 došlo k požáru bytu č. 8 v bytovém domě ve městě Sokolov, ul. Seifertova 1837, 356 01 Sokolov. Požár vznikl v obývacím pokoji bytu č. 8, kde docházelo k plamennému hoření a odkud docházelo k šíření požáru do vnitřních prostor bytu, dále okenním otvorem na obvodový plášť domu a dále vstupním dveřním otvorem bytu č. 8 do vnitřních společných prostor domu. Vlivem požáru došlo v bytové jednotce č. 8 z větší části k odhoření vnitřního vybavení obývacího pokoje, k zasažení vnitřního vybavení a stavebních konstrukcí bytu sálavým teplem a zplodinami hoření. Dále došlo k částečnému odhoření a k částečnému natavení tepelné izolace vnějšího obvodového pláště domu, k popraskání skleněných výplní, k natavení plastových skeletů a k zasažení zplodinami hoření dvou oken

bytu situovaného nad bytem č. 8, k zasažení skeletu karoserie skříňového nákladního vozidla odkapávajícím plastem z okenního rámu, zaparkovaným pod okny bytu č. 8. V domě dále došlo k zasažení společných vnitřních prostor domu zplodinami hoření a k poškození stavebních konstrukcí tří bytů sousedících s bytem č. 8 sálavým teplem. Příčinou vzniku požáru byla **technická závada na elektroinstalaci** – přechodový odpor na svorkách el. zásuvky, k čemuž byl zpracován Znalecký posudek z oboru elektro, poř. č. 115/2012.

Celková škoda způsobená požárem byla vyčíslena na částku 1 024 000,- Kč, došlo ke zranění čtyř osob – obyvatel bytového domu. Na likvidaci požáru se podílel tři jednotky PO.