

Analýza požárovosti

v Karlovarském kraji

za rok 2017



ROZBOR POŽÁROVOSTI v Karlovarském kraji za rok 2017

1) Přehled o požárech na území Karlovarského kraje:

Okres Karlovy Vary				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
272	40 896 000	90 809 000	0	9

Okres Sokolov				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
166	12 274 300	24 802 000	5	14

Okres Cheb				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
200	20 565 300	19 268 500	1	18

Karlovarský kraj				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
638	73 735 600	134 879 500	6	41

2) Základní údaje o požárech :

Počet požárů CELKEM	638
Požáry se základní evidencí	420
Požáry se škodou od 1,-Kč - 10 000,- Kč	72
Požáry se škodou 10 000 - 250 000,- Kč	119
Požáry se škodou 250 100 – 1 000 000 Kč	18
Požáry se škodou 1 000 100 – 10 000 000 Kč	7
Požáry se škodou nad 10 000 000 Kč	2
Počet usmrcených CELKEM	6
Usmrcených < 15 let	0
Usmrcených 15 let - 60 let	3
Usmrcených > 60 let	3
Usmrcených - hasiči HZS ČR	0
Usmrcených - hasiči HZS podniku	0
Usmrcených - hasiči SDH, ostatní	0
Počet zraněných CELKEM	41
Zraněných < 15 let	5
Zraněných 15 let – 60 let	27
Zraněných > 60 let	2
Zraněných - hasiči HZS ČR	5
Zraněných - hasiči HZS podniku	0
Zraněných - hasiči SDH, ostatní	3
Evakuováno celkem	306
Zachráněno celkem	49
Přímá škoda	73 735 600,-
Uchráněné hodnoty	134 879 500,-

3) Počet zásahů v obcích s rozšířenou působností podle typu události

P – požár

DN – dopravní nehoda

ŽP – živelní pohroma

UNL – únik nebezpečné látky

TH – technická havárie

OMU – ostatní mimořádná událost


PP – planý poplach

ORP	P	DN	ŽP	UNL	TH	OMU	PP	CELKEM
Karlovy Vary	210	197	0	136	780	5	76	1404
Ostrov	51	60	0	41	235	0	19	406
Kraslice	24	25	0	22	216	0	10	297
Sokolov	139	119	0	83	723	1	113	1178
Aš	37	46	0	14	162	0	16	275
Cheb	112	117	0	52	451	17	69	818
Mariánské Lázně	47	85	0	29	233	0	17	411


4) Souhrnné informace o událostech v Karlovarském kraji

Typ události	počet	uchráněno (tis. Kč)
Požár (P)	638	
Požár	620	134 879,5,-
Požár bez účasti JPO	18	0
Dopravní nehoda (DN)	649	
Dopravní nehoda silniční	619	
Dopravní nehoda silniční hromadná	5	
Dopravní nehoda železniční (vč. metra)	21	
Dopravní nehoda letecká	0	
Dopravní nehoda - ostatní	4	
Živelní pohroma (ŽP)	0	
Převažující povodeň, záplava, déšť	0	
Převažující sníh, námrazy	0	
Převažující větrná smršť	0	
Sesuv půdy	0	
Živelní pohroma - ostatní (např. zemětřesení)	0	
Únik nebezpečné chemické látky (UNL)	377	
Únik plynu/aerosolu	59	
Únik kapaliny (mimo ropných produktů)	13	
Únik ropných produktů	300	
Únik pevné látky	2	
Únik nebezpečné chem. látky (Jiné než chem.)	3	
Technická havárie (TH)	2802	
Technická havárie	0	
Technická pomoc	2345	
Technologická pomoc	226	
Ostatní pomoc	231	
Radiační havárie a nehoda (RHN)	0	
Radiační havárie a nehoda	0	
Ostatní mimořádné události (OMU)	23	
Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy)	23	
Planý poplach (PP)	321	
Planý poplach	321	
Celkem	4810	134 879,5,-

5) Grafické znázornění požarovosti v obcích s rozšířenou působností Karlovarského kraje

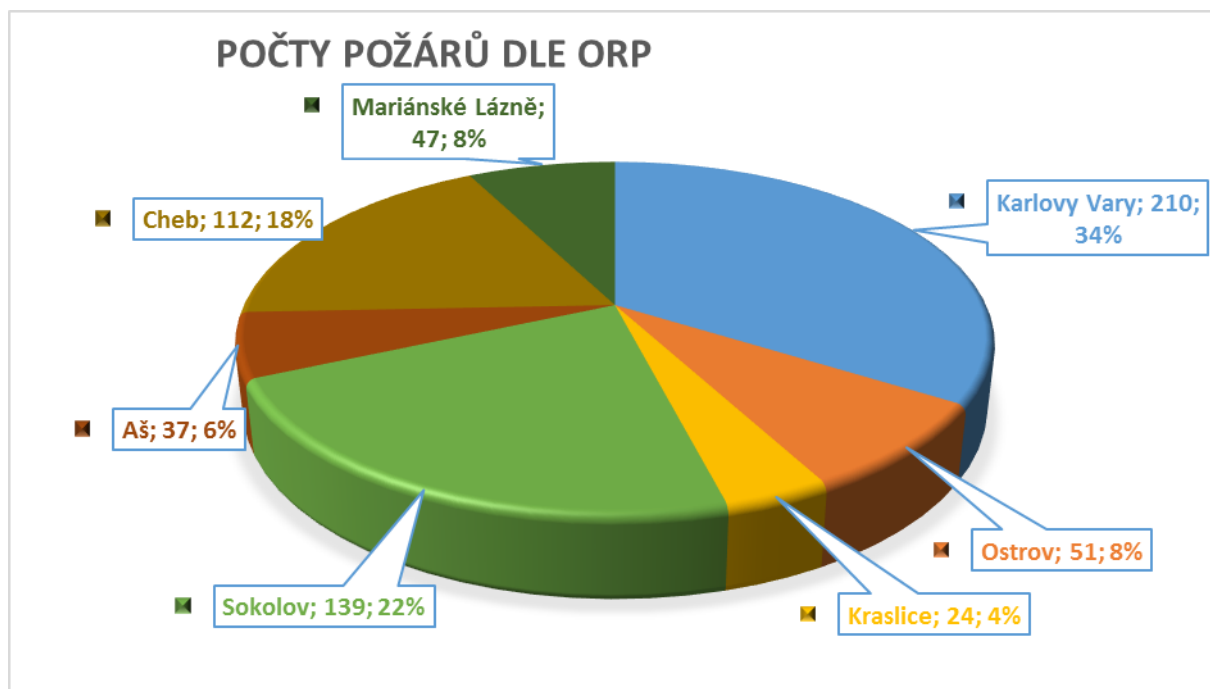

6) Grafické znázornění požárů dle příčiny vzniku

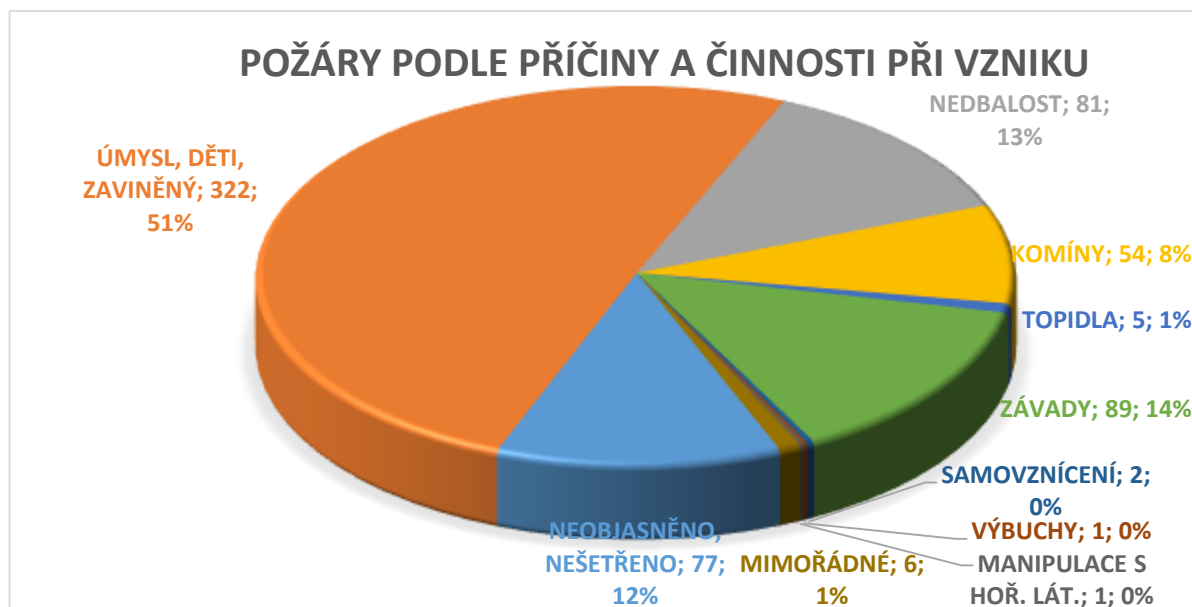

7) Požáry v obcích Karlovarského kraje

obec	Počet požárů	Přímá škoda (tisíc)	Uchráněné hodnoty (tisíc)	Usmrceno	Zraněno
Boží Dar	3	40,00	50,00	0	0
Čichalov	2	3 150,00	2 030,00	0	0
Březová	1	0,00	0,00	0	0
Dalovice	3	5,00	5,00	0	0
Jenišov	2	0,00	0,00	0	0
Mírová	1	0,00	0,00	0	0
Otovice	3	4 500,00	10 000,00	0	0
Smolné Pece	2	0,00	0,00	0	0
Děpoltovice	2	600,00	500,00	0	0
Krásno	1	0,00	0,00	0	0
Šabina	1	40,00	30,00	0	0
Svatava	5	130,00	5,00	0	0
Dolní Rychnov	5	50,00	0,00	0	0
Tatrovce	2	1,00	0,00	0	0
Krásná	1	0,00	0,00	0	0
Podhradí	2	30,00	1 000,00	0	0
Třebeň	1	0,00	0,00	0	0
Vojtanov	2	1 000,00	0,00	0	0
Stará Voda	1	0,00	0,00	0	0
Velká Hleďsebe	3	0,00	0,00	0	0
Valy	1	0,00	0,00	0	1
Prameny	1	0,00	0,00	0	1
Odrava	2	86,70	30,00	0	0
Tuřany	2	66,60	180,00	0	0
Hory	1	60,00	10,00	0	0
Cheb	69	14 841,50	5 705,50	0	2
Aš	26	429,00	830,00	0	2
Dolní Žandov	4	0,00	0,00	0	0
Drmoul	2	5,00	50,00	0	0
Františkovy Lázně	10	789,00	0,00	0	0
Hazlov	2	700,00	0,00	0	0
Hranice	7	1 046,90	2 200,00	0	2
Křižovatka	1	30,00	1 000,00	0	0
Lázně Kynžvart	1	0,00	0,00	0	0
Libá	1	0,00	0,00	0	1
Lipová	2	0,00	0,00	0	3
Luby	3	480,00	1 500,00	0	1
Mariánské Lázně	21	213,10	564,00	1	2
Milhostov	5	205,00	2 600,00	0	1
Mnichov	2	0,00	0,00	0	0
Plesná	4	170,00	100,00	0	0
Skalná	5	30,00	2 000,00	0	0
Trstěnice	1	200,00	500,00	0	0
Tři Sekery	3	80,00	1 000,00	0	0
Karlovy Vary	82	21 174,00	64 995,00	0	4
Abertamy	3	135,00	1 000,00	0	0

obec	Počet požárů	Přímá škoda (tisíc)	Uchráněné hodnoty (tisíc)	Usmrceno	Zraněno
Bečov nad Teplou	3	0,00	0,00	0	0
Bochov	8	200,00	200,00	0	0
Božičany	4	20,00	0,00	0	0
Horní Blatná	3	670,00	1 800,00	0	1
Hradiště	38	0,00	0,00	0	0
Hroznětín	6	104,00	1 200,00	0	0
Chyše	1	0,00	0,00	0	0
Jáchymov	8	140,00	1 030,00	0	0
Kyselka	2	0,00	0,00	0	0
Nejdek	13	125,00	1 110,00	0	0
Nová Role	10	357,00	0,00	0	0
Ostrov	25	288,00	2 500,00	0	1
Otročin	2	0,00	0,00	0	0
Pernink	1	0,00	0,00	0	0
Potůčky	1	0,50	0,00	0	0
Pšov	3	7,50	14,00	0	0
Sadov	4	100,00	100,00	0	0
Stanovice	5	25,00	0,00	0	0
Stráž nad Ohří	1	0,00	0,00	0	0
Stružná	2	0,00	0,00	0	0
Štědrá	6	15,00	10,00	0	2
Teplá	12	162,50	9,00	0	2
Toužim	5	1 040,00	3 100,00	0	0
Útvina	2	40,00	100,00	0	0
Valeč	1	0,00	0,00	0	0
Velichov	1	180,00	50,00	0	0
Žlutice	10	7 850,00	1 005,00	0	1
Sokolov	29	7 134,30	5 555,00	1	2
Březová	5	0,00	0,00	0	0
Bublava	1	0,00	0,00	0	0
Bukovany	3	286,80	350,00	0	1
Citice	2	461,30	1 900,00	0	1
Habartov	12	152,20	790,00	0	0
Horní Slavkov	8	348,20	205,00	2	0
Chlum Svaté Maří	1	0,00	0,00	0	0
Chodov	24	979,50	9 780,00	0	2
Jindřichovice	1	0,00	0,00	0	0
Královské Poříčí	1	0,00	0,00	0	0
Kraslice	12	1 734,30	2 130,00	0	3
Kynšperk nad Ohří	9	224,80	0,00	1	0
Libavské Údolí	1	0,00	0,00	0	0
Loket	9	17,10	100,00	1	0
Lomnice	2	0,00	0,00	0	0
Nová Ves	1	0,00	0,00	0	0
Nové Sedlo	7	30,00	5,00	0	0
Oloví	5	20,80	0,00	0	0
Přebuz	1	0,00	0,00	0	0
Rotava	3	0,00	0,00	0	0
Rovná	1	413,00	780,00	0	3
Staré Sedlo	3	114,00	3 042,00	0	0

obec	Počet požárů	Přímá škoda (tisíc)	Uchráněné hodnoty (tisíc)	Usmrceno	Zraněno
Stříbrná	3	60,00	10,00	0	1
Vintřov	4	77,00	120,00	0	1
Vřesová	3	0,00	0,00	0	0
Velký Luh	3	0,00	0,00	0	0
Krásný Les	2	70,00	0,00	0	0
Těšovice	1	0,00	0,00	0	0
celkem	638	73 735,6	134 879,5	6	41

8) Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku

KATEGORIE	POČET	PŘÍMÁ ŠKODA (v tis.)	U	Z
neobjasněná příčina	29	187,00	0	1
dosud v šetření	2	1 502,00	0	0
dále nedošetřovaná příčina a činnost při vzniku	0	0,00	0	0
Nešetřeno	46	0,00	0	0
NEOBJAS., NEŠETŘ. - CELKEM	77	1 689,00	0	1
neprokázané zavinění	292	3 059,90	2	7
úmyslné zapálení - pachatel zjištěn	10	1 273,90	0	0
sebevražedný úmysl, choromyslnost, nemoc	3	7,60	2	0
děti do 15 let	9	95,00	0	2
úmyslné zapálení - pachatel nezjištěn	8	12 446,30	0	0
ÚMYSL, DĚTI - CELKEM	322	16 882,70	4	9
kouření	6	10,00	0	1
zakládání ohňů v přírodě a na skládkách, vypalování trávy	12	0,00	0	1
nesprávná obsluha topidla	0	0,00	0	0
sušení hořlavých materiálů a hořlaviny u topidla	0	0,00	0	0
nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů	1	0,00	0	1
používání otevřeného ohně k osvětlování, rozežhívání ap.	5	530,00	0	2
manipulace se žhavým popelem	3	74,00	0	0
sváření a řezání, rozežhívání, rozmrazování včetně	0	0,00	0	0
zanedbání bezpečnostních předpisů, použití předmětů či	33	2 816,00	2	10
nespecifikovaná nedbalost (nelze jednoznačně určit	7	170,00	0	2
vznícení potravin	14	50,00	0	1
NEDBALOST - CELKEM	81	3 650,00	2	18
nevhodná konstrukce komínu a odvod spalin/větrací	0	0,00	0	0
zazděný nebo přizděný trám v komíně	2	800,00	0	0
spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné	1	0,00	0	0

jiskry z komína a zažehnutí sazí v komíně	51	455,00	0	3
KOMÍNY - CELKEM	54	1 255,00	0	3
technická závada topidla /i v dopravním prostředku/	2	220,00	0	1
špatný stav topidla nebo kouřovodu	1	0,00	0	0
nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů/v	2	30,00	0	0
jiná závada	0	0,00	0	0
TOPIDLA - CELKEM	5	250,00	0	1
technické závady - vada materiálu, ke	65	34 233,00	0	1
nesprávná instalace - krytí neodpovídá prostředí ap.	0	0,00	0	0
nesprávná údržba - není prováděná, závady jsou	0	0,00	0	0
žhavé materiály a výrobky /i při kalení/	0	0,00	0	0
cizí předmět ve stroji	2	7 800,00	0	3
výboje statické elektřiny	0	0,00	0	0
úlet jisker z výfuku a parního stroje event.brzdného	0	0,00	0	0
tření a přehřátí	1	10,00	0	0
ostatní nepředpokládané změny provozních parametrů	21	2 147,30	0	3
ZÁVADY - CELKEM	89	44 190,30	0	7
zemědělských plodin	0	0,00	0	0
uhlí, uhelného prachu a briket	0	0,00	0	0
olejů a tuků	0	0,00	0	0
chemických látek	0	0,00	0	0
chemické výrobky /barvy,fermeže ap./	1	40,00	0	0
jiné	1	0,00	0	0
SAMOVZNÍČENÍ - CELKEM	2	40,00	0	0
plynů	0	0,00	0	0
par hořlavých kapalin	1	4 409,30	0	0
prachů	0	0,00	0	0
výbušnin	0	0,00	0	0
tlakových nádob a kotlů včetně potrubí	0	0,00	0	0
VÝBUCHY - CELKEM	1	4 409,30	0	0
u stříkacích zařízení	0	0,00	0	0
u čerpacích a plnicích zařízení PHM (např. benzín, nafta,	0	0,00	0	0
u namáčecích zařízení /lázně, vany/	0	0,00	0	0
u dálkové dopravy potrubím a zásobníků	0	0,00	0	0
při lepení podlahových krytin, kladení a lití podlah	0	0,00	0	0
při výrobě hořlavých a výbušných látek	0	0,00	0	0
při manipulaci s hořlavými a výbušnými	1	1 354,30	0	2
při technologii skladování a ochrany hořlavých a	0	0,00	0	0
jiné	0	0,00	0	0
MANIPULACE S H.L. - CELKEM	1	1 354,30	0	2
blesk - objekty chráněné hromosvodem	0	0,00	0	0
blesk - objekty nechráněné hromosvodem	0	0,00	0	0

blesk - ostatní případy zapálení	3	0,00	0	0
živelná pohroma /mimo blesku/	2	0,00	0	0
dopravní nehoda	1	15,00	0	0
vojenské cvičení, ohňostroje	0	0,00	0	0
jiné příčiny	0	0,00	0	0
MIMORÁDNĚ - CELKEM	6	15,00	0	0
CELKEM	638	73 735,60	6	41

9) Základní informace o požárech se škodou vyšší než 1,000.000 Kč.

9.1. Správní území okresu Karlovy Vary

Požár nákladních automobilů Karlovy Vary

Dne 17.2.2017 ve večerních hodinách došlo k požáru 3 ks nákladních automobilů (dále jen „NA“) zaparkovaných pod plechovým přístřeškem v areálu společnosti. Požárem došlo k úplnému odhoření hořlavých materiálů kabiny a motorového prostoru u jednoho vozidla, u dvou vedle stojících vozidel došlo k poškození vlivem plamenného hoření a sálavého tepla.

Provedeným ohledáním bylo stanoveno kriminalistické ohnisko v motorovém prostoru prvního vozidla. Následně při prověřování možných příčin vzniku požáru, byla příčina stanovena jako technická závada na elektroinstalaci vozidla.

Požárem došlo ke škodě ve výši 5 000 000,- Kč, hasebním zásahem bylo uchráněno celkem 10 000 000,- Kč. Při požáru nedošlo ke zranění či úmrtí osob.

Hasební zásah prováděly 2 jednotky požární ochrany.

Požár pásového rypadla v kamenolomu

Dne 19. 6. 2017 došlo k požáru v motorovém prostoru pásového rypadla. K požáru došlo během odpolední přestávky mimo provoz rypadla. Požárem došlo k úplnému odhoření hořlavých materiálů v motorovém prostoru rypadla, došlo k vyžehání kovových částí na krytů motoru, částečnému odhoření hořlavých materiálů v prostoru kabiny, popraskání skleněných výplní. Dále vlivem plamenného hoření a sálavého tepla došlo k poškození rozvodů hydraulického oleje.

Provedeným ohledáním bylo stanoveno kriminalistické ohnisko požáru v motorovém prostoru rypadla. Detailním ohledáním rozvodů elektroinstalace byly zjištěny zkratové jevy na silových vodičích elektroinstalace v motorovém prostoru rypadla.

Příčina vzniku požáru byla stanovena jako technická závada na elektroinstalaci v motorovém prostoru rypadla.

Požárem vznikla škoda ve výši 3 000 000,- Kč, hasebním zásahem byly uchráněny hodnoty ve výši 2 000 000,- Kč. Při požáru nedošlo k úmrtí a zranění osob.

Hasební práce se prováděly 4 jednotky požární ochrany.

Požár finské sauny v lázeňském hotelu

Dne 20.7.2017 v odpoledních hodinách došlo k požáru finské sauny ve II. podzemním podlaží lázeňského hotelu. Při požáru došlo k úplnému odhoření hořlavých materiálů sauny. V důsledku plamenného hoření došlo k znečištění konstrukcí v II. a I. podzemním podlaží

zplodinami hoření a dále došlo k rozšíření zplodin hoření do vyšších podlaží objektu, kde bylo ubytováno více jak 250 osob.

Příčina vzniku požáru byla stanovena jako technická závada na elektroinstalaci osvětlení v prostoru sauny.

Požárem vznikla škoda odhadnutá zástupcem majitele ve výši 20 000 000,-Kč, hasebním zásahem byly uchráněny hodnoty ve výši 60 000 000,- Kč. Při požáru došlo ke zranění jedné osoby, která byla odvezena k ošetření. Při požáru nedošlo k usmrcení osob. V rámci záchranných prací bylo evakuováno celkem 234 osob a zachráněno ze strany jednotek požární ochrany bylo celkem 26 osob.

Na hasebním zásahu, záchranných a evakuačních pracích se podílelo celkem 11 jednotek požární ochrany.

9.2. Správní území okresu Sokolov

Požár elektrické lokomotivy, železniční stanice Sokolov

Dne 14.1.2017 došlo k požáru drážního vozidla – elektrické lokomotivy, ve městě Sokolov, Nádražní 108, železniční stanice Sokolov.

Jednalo se o drážní vozidlo, čtyřnápravovou elektrickou lokomotivu, vyrobenou v roce 1968, typ 25 kV, 50 Hz, 47 E4, HDV 240 011-7, číslo ŽKV CZ-ČDC 91 54 7 240 011-7, výrobní číslo: 5853.

Ke vzniku požáru došlo na podvozku lokomotivy, odkud došlo k šíření požáru směrem vzhůru do kabiny lokomotivy.

Příčinou vzniku požáru byla technická závada na brzdové soustavě lokomotivy.

Vlivem požáru došlo ke škodě na součástech lokomotivy, jež byla ze strany majitele lokomotivy, ČD Cargo, a.s., IČ 28196678, vyčíslena na částku 1 300 000,- Kč.

Na likvidaci požáru se podílely tři jednotky PO.

Požár dílny údržby a popálení osoby ve městě Kraslice, část Zelená Hora

Dne 27.1.2017 došlo k požáru dílny údržby a skladu olejů s následným popálením osoby ve výrobní hale v průmyslovém areálu v obci.

Jednalo se o výrobní halu o dvou nadzemních podlažích, kde byly situovány výrobní, skladovací a provozní prostory a místnosti. V dílně byly umístěny regály a pracovní stoly, s různorodými předměty a s pracovním náradím. Z dílny údržby byl vstup do skladu olejů. Ve skladu byly skladovány plastové kanystry a kovové sudy s oleji, s různorodými provozními kapalinami a s technickým benzínem a dále sběrný sud s použitými kapalinami.

Ke vzniku požáru došlo iniciací směsí par hořlavé kapaliny a vzduchu na podlaze dílny údržby od žhnoucí částí cigarety při kouření zaměstnancem firmy po předchozím úniku hořlavé kapaliny ze sudu s použitými kapalinami ze skladu olejů.

Příčinou vzniku požáru byla iniciace par hořlavých kapalin nedopalkem cigarety, v důsledku nestanovení podmínek požární bezpečnosti pro skladování hořlavých kapalin a pro manipulaci s hořlavými kapalinami ze strany majitele dílny a skladu.

Vlivem požáru došlo v dílně údržby a ve skladu olejů ke škodě na vnitřním vybavení a na stavebních konstrukcích, jež byla majitelem výrobní haly vyčíslena na částku 1 354 326,- Kč a dále došlo k popálení zaměstnance, který způsobil iniciaci požáru.

Na likvidaci požáru se podílely celkem čtyři jednotky PO.

Další šetření prováděla Policie ČR.

Požár oděvu a popálení osoby el. proudem na železničním voze ve městě Sokolov

Dne 27.6.2017 došlo k požáru oděvu na osobě pohybující se na střeše železničního nákladního vozu následkem zasažení el. obloukem od železničního el. trakčního vedení v katastru obce Svatava, seřaďovací nádraží železniční stanice Sokolov, pozemek p.č. 113/2 k.ú. Čistá u Svatavy, kdy následkem požáru došlo k úmrtí osoby.

Jednalo se o drážní vozidlo - čtyřnápravový železniční vůz se skříňovou nástavbou, na střeše nástavby byla pochozí lávka. Vůz stál na elektrifikované koleji označené č. 27, ve výšce 570 cm nad kolejištěm a 160 cm nad skříňovou nástavbou vozu byl veden el. vodič el. trakčního vedení se střídavým el. proudem o napětí 25 000 V a frekvenci 50 Hz.

Ke vzniku požáru došlo na střeše skříňové nástavby železničního vozu, kde při pohybu osoby v ochranném prostoru el. vodiče el. trakčního vedení došlo ke vzniku el. oblouku mezi el. vodičem el. trakčního vedení a osobou a ke vznícení a k požáru oděvu na osobě.

Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání fyzické osoby při pohybu na střeše železničního vagonu v ochranném prostoru el. trakčního vedení.

Vlivem požáru nedošlo ke škodě, vlivem působení el. proudu a požáru došlo na osobě k popáleninám a k následnému úmrtí osoby.

Na místě požáru zasahovaly tři jednotky PO, vzhledem k samouhašení oděvu na osobě neprováděly hasební zásah.

Další šetření prováděla Policie ČR.

Vzplanutí a výbuch metylakrylátu v zásobníku v chemickém provozu ve městě Sokolov

Dne 25.10.2017 došlo ke vzplanutí a k výbuchu par metylakrylátu ve vypuštěném zásobníku se zbytkovým množstvím metylakrylátu v chemickém průmyslovém areálu ve městě Sokolov. Jednalo se o zásobník metylakrylátu s označením T-1201A o maximálním objemu 810 m³. Zásobník byl válcovitého tvaru s ocelovým skeletem, byl zakrytý ocelovou střechou, celková výška zásobníku byla 9 438 cm a průměr 11 418 cm. Zásobník byl usazen v záchytné jímce taktéž ocelové konstrukce a válcovitého tvaru o maximálním objemu 873 m³, o výšce 5 009 cm a průměru 15 277 cm.

Metylakrylát je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti s teplotou vzplanutí minus 3°C, dolní mez výbušnosti je 2,4 %, horní mez výbušnosti je 19,4 %.

Ke vzniku požáru došlo iniciací směsi par metylakrylátu a vzduchu u otevřeného výpustného potrubí ze zásobníku, kde za pomoci otevřeného plamene z autogenového hořáku, při řezání kyslíkem, probíhalo odřezávání šroubů z příruby výpustného potrubí.

Příčinou vzniku požáru bylo nedodržení technologického postupu ze strany zaměstnance, při stanovení podmínek požární bezpečnosti pro práci s otevřeným plamenem v prostředí s nebezpečím výbuchu, kdy zaměstnanec v daném případě nestanovil povinnost měření koncentrací nebezpečných par v zásobníku, ze kterého po otevření výpustného potrubí docházelo k úniku par metylakrylátu v místě, kde probíhalo řezání kyslíkem.

Vlivem požáru a výbuchu došlo k tlakové vlně ve vnitřním prostoru zásobníku, která způsobila odtržení střechy zásobníku a deformaci ocelového skeletu zásobníku.

K výši škody vzniklé požárem a výbuchem byly ze strany majitele zásobníku uvedeny hodnoty:

- Pořizovací cena zásobníku T-1201A v roce 1984: 4 409 293,- Kč
- Účetní hodnota zásobníku T-1201A v době výbuchu: 0,- Kč
- Předpokládané náklady na obnovu zásobníku: 12 000 000 až 17 000 000,- Kč

Jednotky PO neprováděly hasební zásah, při výbuchu došlo k téměř okamžitému odhoření směsi par metylakrylátu a vzduchu a k samouhašení.

Další šetření prováděla Policie ČR.

Požár bytu v bytovém domě s úmrtím dvou osob ve městě Horní Slavkov

Dne 16.12.2017 došlo k požáru bytu v bytovém panelovém domě, ve městě Horní Slavkov, při kterém došlo k úmrtí dvou osob.

Jednalo se o byt s počtem místností 1+1 v 5. NP bytového domu s jedním PP a se šesti NP.

Ke vzniku požáru došlo v obytném pokoji na pohovce a následně došlo k rozšíření plamenného hoření na celou pohovku a na nábytek umístěný v bezprostřední blízkosti pohovky.

Příčinou vzniku požáru bylo protiprávní jednání ze strany dosud nezjištěného pachatele při manipulaci s otevřeným iniciačním zdrojem – nedbalostní či úmyslné.

Vlivem požáru došlo ke škodě na vnitřním vybavení a na stavebních konstrukcích dvou bytů v odhadnuté výši 300 000,- Kč a k úmrtí dvou osob, u jedné následkem rozsáhlých popálenin a u druhé následkem intoxikace zplodinami hoření.

Na likvidaci požáru se podílelo celkem pět jednotek PO.

Další šetření prováděla Policie ČR.

9.3. Správní území okresu Cheb

Požár skladové haly

Místo požáru se nacházelo v obci Cheb, část Dolní Dvory. Jednalo se o samostatně stojící jednopodlažní nepodsklepenou halu umístěnou na oploceném pozemku areálu firmy. Přístup na pozemek byl z východní strany příjezdovou komunikací napojenou na hlavní silnici směr Cheb. Stavba haly byla obklopena zpevněnými pojezdovými plochami. Areál dříve sloužil jako sklad pro zemědělské suroviny, kdy na původní halovou dřevostavbu, naposledy využitou jako garáže nákladních vozidel, navazovala ocelová konstrukce menší haly – skladového přístřešku.

Skladová hala měla ve vnitřních prostorech odstaveno celkem 15 ks nákladních vozidel s přívěsy a 2 ks osobních vozidel pro přepravu osob.

Následkem požáru došlo k hloubkovému ohoření a z části i k úplnému vyhoření a zborcení konstrukce objektu skladové haly a k úplnému vyhoření všech odstavených vozidel ve vnitřních prostorech výše uvedené skladové haly. Dále došlo k částečnému hloubkovému ohoření střešní konstrukce skladového přístřešku v rozsahu 40% a střešní krytiny v rozsahu 50%.

Provedeným šetřením a po vyhodnocení veškerých poznatků, stop a faktů zjištěných ohledáním místa činu, kdy bylo možné vyloučit verze veškerých technických závad, samovznícení či bleskového nebo atmosférického výboje a nálezem celkem tří na sobě nezávislých oblastí kriminalistických ohnisek byla stanovena příčina vzniku požáru **úmyslné zapálení** ze strany dosud neznámého pachatele.

Škoda vzniklá požárem na stavebních konstrukcích skladové haly a přístřešku a na odstavených vozidlech (celkem 17 ks) ve vnitřních prostorech skladové haly byla celkově vyčíslena ve výši 12 236 340,- Kč.

Další šetření prováděla Policie ČR.

Požár rodinného domu

Místo požáru se nacházelo v obci Vojtanov. Jednalo se o jednopodlažní nepodsklepený rodinný dům (dále jen „RD“) s neobyvatelným podkrovím. RD byl samostatně stojící na oploceném pozemku. RD byl připojen ke zdroji elektrické energie. Vytápění objektu zajištěno lokálními přímotopy.

Vnitřní dispozice objektu byla řešena v 1. nadzemním podlaží (dále jen „NP“) jako obytná část.

Následkem požáru došlo k nepravidelnému ohoření a očazení celého 1. NP RD a k mechanickému poškození (vyhnutí) obvodové svislé stavební konstrukce (příčky mezi francouzskými okny) v obývacím pokoji.

Provedeným šetřením a po zhodnocení zjištění při ohledání místa požáru, kdy bylo možné jednoznačně vyloučit verze technických závad a samovznícení a zároveň byla nalezena celkem čtyři ohraničená kriminalistická ohniska, byla stanovena příčina vzniku požáru **úmyslné protiprávní jednání**. Při následném šetření, ve spolupráci s PČR bylo zjištěno, že k výše uvedenému úmyslnému protiprávnímu jednání došlo ze strany konkrétní osoby, která manipulovala s hořlavou kapalinou (benzín) a se zdrojem zapálení (zápalky) v prostoru stanovených kriminalistických ohnisek s cílem požár založit.

Škoda vzniklá požárem na stavebních konstrukcích a vybavení RD byla odhadnuta ve výši min. 1 000 000,- Kč.

Požár prodejních stánků v areálu tržnice – 4117006084

Jednalo se o zčásti oplocený areál tržnice v obci Svatý Kříž v k.ú. Cheb - Háje, kde se nacházely prodejní stánky, restaurace a kamenné obchody. Vstupní brány do areálu byly situovány vlevo od silniční komunikace I. třídy ve směru Cheb – statní hranice (SRN). V tomto areálu byly mimo jiné umístěny, řadové prodejní stánky, z nichž 18 prodejních stánků bylo zasaženo požárem. Tyto stavebně spojené prodejní stánky byly součástí větší přízemní budovy s plochou sedlovou střechou a byly rozděleny zděnými příčkami. Stavební konstrukce jednotlivých stánků byly tvořeny z plynosilikátových tvárníc YTONG, s nízkou sedlovou střechou a s krytinou z bonského šindele. Samotná konstrukce střechy byla dřevěná. Podlaha ve vnitřních prostorech stánků byla tvořena prostým betonem. Vstupy do jednotlivých stánků byly tvořeny dřevěnými vrátky z palubek. Podhledy stropů byly ze sádkokartonu. Podél celé budovy bylo provedeno zastřešení před vstupy do jednotlivých stánků z lexanu na ocelových sloupcích. Budova s prodejními stánky byla připojena ke zdroji elektrické energie. V jednotlivých stáncích byly umístěny plynové přímotopy.

Při požáru došlo k úplnému vyhoření celkem 18 prodejních stánků, s jejich vybavením a naskladněným zbožím (oděvní svršky, doplňky, boty, elektronika apod.). Dále došlo k ohoření a očazení přívěsného vozíku, zn. VEZEKO R2B1X, (pojízdná prodejna vybavená pro prodej tepelně upravovaných potravin – FAST FOOD) stojícího v blízkosti vyhořelých stánků.

Šetřením byly do současné doby vyloučené verze veškerých technických závad, samovznícení a atmosférického či bleskového výboje. Verze úmyslného a nedbalostního jednání ze strany konkrétních osob jsou dále prověřovány ze strany Policie ČR.

Škoda vzniklá požárem na stavebních konstrukcích a vybavení prodejních stánků byla předběžně odhadnuta ve výši min. 1 500 000,- Kč.